
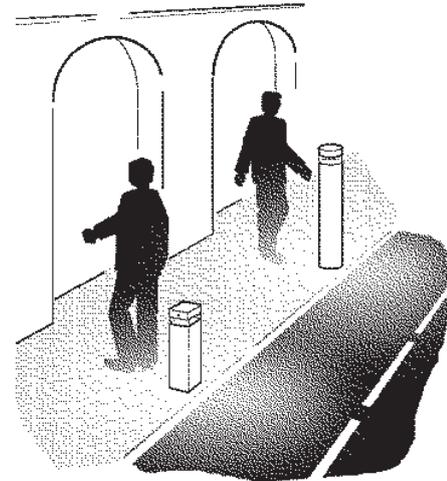


iWAY LED DALI

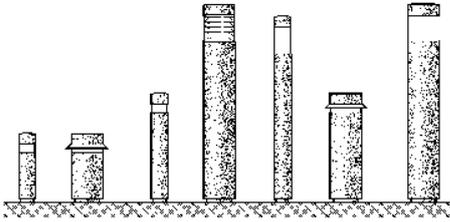

IT ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

EN WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

FR ATTENTION:

LASÉCURITÉ DEL'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

DE ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

NL OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

ES ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

DA BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

NO ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

SV OBSERVERA!



UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

RU ВНИМАНИЕ:

МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

ZH 警告

为确保持装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。

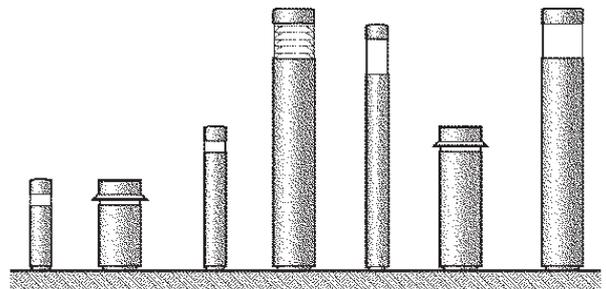

CALCESTRUZZO
CONCRETE
BETON
BETON
CEMENT
HORMIGÓN
BETON
BETONG
BETONG
БЕТОН
混凝土



N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA "iWAY" RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE NAZIONALI VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE "iWAY" SYSTEM, MAKE SURE ALL CURRENT NATIONAL REGULATIONS RELATING TO INSTALLATION ARE OBSERVED.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME "iWAY" VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE DANS LE PAYS.

N.B.: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS "iWAY" UNBEDINGT DIE IM LAND GELTENDEN ANLAGETECHNISCHEN VORSCHRIFTEN.

N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET "iWAY" SYSTEEM MOET U DE GELDENDE NATIONALE INSTALLATIENORMEN STRIKT NALEVEN.

NOTA: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA "iWAY" RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS NACIONALES DE INSTALACIÓN EN VIGOR.

N.B.: UNDER INSTALLATION AF "iWAY" SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

N.B.: UNDERINSTALLASJON AV SYSTEMET "iWAY" MÅ DE NASJONALE ANLEGGSFORSKRIFTENE OVERHOLDES NØYE.

OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET "iWAY" SKA GÄLLANDE NATIONELLA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER RESPEKTERAS I DETALJ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ "iWAY" СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

注意：安装 "iWAY" 系统时请务必遵守系统标准。

IT N.B.: Installando l'apparecchio, evitare che la base venga interrata o posizionata in punti soggetti al ristagno dell'acqua.

EN N.B.: Whilst installing the appliance, avoid concealing its base or placing it in areas which are susceptible to damp.

FR N.B.: Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la base ne soit pas enterrée ou positionnée dans un endroit sujet à la stagnation de l'eau.

DE N.B.: Bei der Installation des Gerätes ist darauf zu achten, daß das Unterteil nicht eingegraben oder an Stellen placiert wird, an denen sich Wasser stauen könnte.

NL N.B.: Het apparaat mag niet met de basis ingebouwd worden of op punten geïnstalleerd die stilstaand water veroorzaken.

ES NOTA: Al instalar el aparato, evite que la base se entierre o se coloque en puntos donde se pueda estancar el agua.

DA N.B.: Ved installation af armaturet skal man undgå, at soklen er under niveau eller placeres på et sted, hvor der ophobes vand.

NO N.B.: Under installasjon av apparatet, unngå å skjule basen eller plassere den på områder som er utsatt for damp.

SV OBS! När utrustningen installeras ska du undvika att basen hamnar under marken eller placeras på ställen där vatten ansamlas.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: При монтаже прибора следует избегать зарывания в почву или установки его основания в местах, подверженных затоплению.

ZH 注意：安装该灯具时，避免隐藏底座或将灯具放置在易受潮的区域。

art. BW74 - BW75
BW76 - BW77
BW78 - BW79

LATO PEDONALE O CARRABILE
PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
CÔTÉ PIÉTONS OU VOITURES
FUSSGÄNGER- ODER FAHRWEGSEITE
VOETGANGERSZIJDE OF BERIJDBARE ZIJDE
LADO PEATONAL O VEHICULAR
GANGSTI ELLER KØREBANE
FOTGJENGER- ELLER KJØRETØYSIDE
SIDA FÖR FOTGÄNGARE ELLER FORDON
ПЕШЕХОДНАЯ ИЛИ ПРОЕЗЖАЯ СТОРОНА
行人或机动车侧

art. BW80 - BW81
BW82 - BW83
BW84 - BW85

PER IL FISSAGGIO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE TASSELLI PERANCORAGGI PESANTI TIPO **FZA-I-M 8** FISCHER, O SIMILARI ANCHE DI ALTRI COSTRUTTORI.

FOR FIXING USE HEAVY DUTY PLUGS, SUCH AS **FZA-I-M 8** FISCHER OR SIMILAR, INCLUDING FROM OTHER MANUFACTURERS.

POUR LA FIXATION, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES CHEVILLES POUR ANCRAGES LOURDS DE TYPE **FZA-I-M 8** FISCHER OU SIMILAIRES (D'AUTRES FABRICANTS AUSSI).

ZUR BEFESTIGUNG EMPFEHLEN WIR, STARKE VERANKERUNGSDÜBEL ZU VERWENDEN, ZUM BEISPIEL VOM TYP **FZA-I-M 8** VON FISCHER ODER ENTSPRECHENDE PRODUKTE VON ANDEREN HERSTELLERN.

VOOR DE BEVESTIGING RADEN WIJ U AAN PLUGGEN VOOR ZWARE VERANKERINGEN TE GEBRUIKEN, ZOALS HET TYPE **FZA-I-M 8** FISCHER OF DERGELIJKE, OOK VAN ANDERE PRODUCTENTEN.

PARA LA FIJACIÓN SE RECOMIENDA UTILIZAR TACOS PARA ANCLAJES DE GRAN RESISTENCIA, TIPO **FZA-I-M 8** FISCHER, O SIMILARES, INCLUSO DE OTROS FABRICANTES.

VED MONTERING ANBEFALES BRUG AF RAWLPLUGS TIL TUNGE EMNER AF TYPEN **FZA-I-M 8** FISCHER, ELLER LIGNENDE FRA ANDRE FABRIKANTER.





FOR FESTE BRUKES HØYVTELSESLUGGER, SLIK SOM **FZA-I-M 8** FISCHER ELLER LIGNENDE, INKLUDERT FRA ANDRE PRODUSENTER.

FÖR FASTSÄTTNINGEN REKOMMENDERAS ATT ANVÄNDA PLUGGAR FÖR FASTSÄTTNING AV TYNGRE FÖREMÅL AV TYP **FZA-I-M 8** FISCHER, ELLER LIKNANDE AV ANNAT MÄRKE.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО КРЕПЛЕНИЯ ТИПА **FZA-I-M 8** FISCHER ИЛИ ПОДОБНЫЕ ДРУГИХ МАРК.

进行固定时，使用大载流插头，例如 **FZA-I-M 8** FISCHER 或 SIMILAR，也包括其他生产商提供的插头。

INSTALLAZIONE CON L'ART. B513 - INSTALLATION WITH ART. B513
INSTALLATION AVEC L'ART. B513 - MONTAGE MIT ART. B513
HET INSTALLEREN MET ART. B513 - INSTALACION CON ART. B513
МОНТАЖ С ИЗДЕЛИЕМ B513 安装 ART. B513

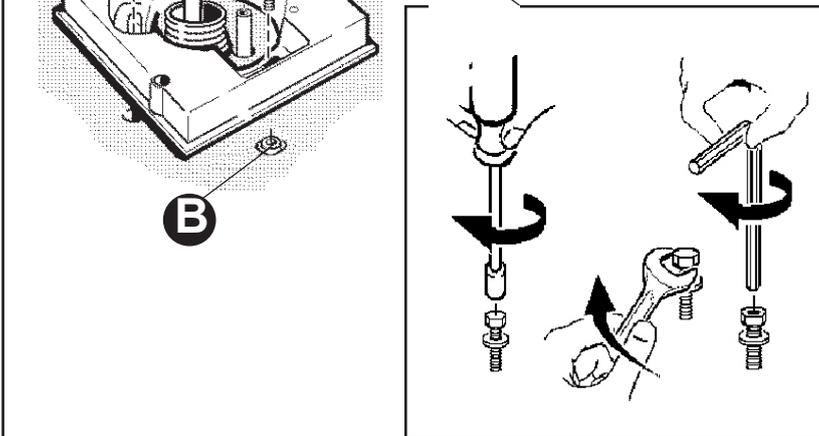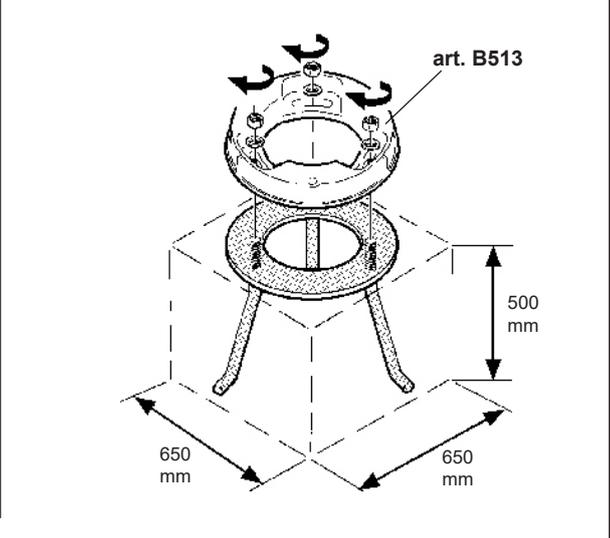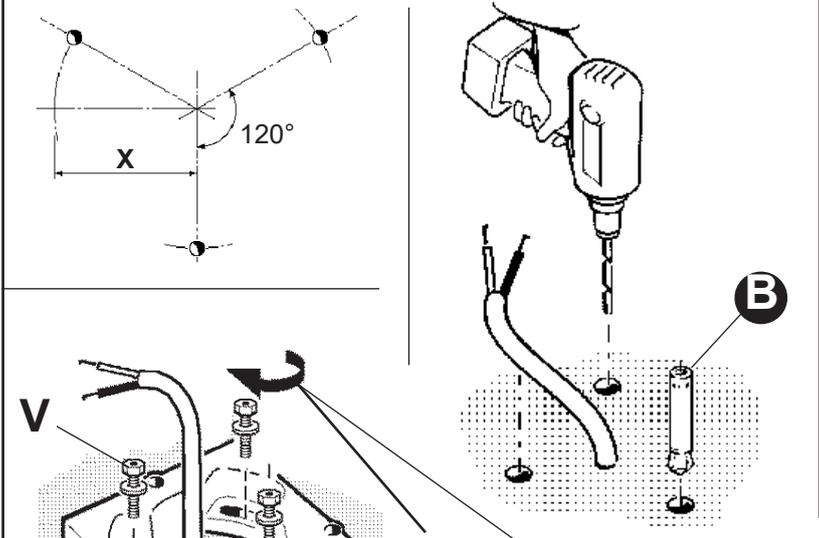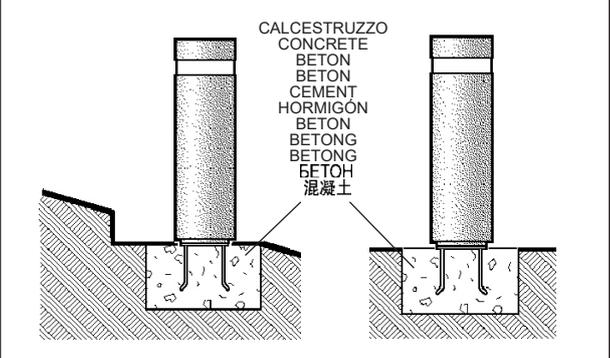

ART.	X (mm)	V (mm)	art.
BW74 - BW75 - BW76 - BW77 BW78 - BW79 - BW80 - BW81 BW82 - BW83 - BW84 - BW85	56	M 8	B513

IT N.B.: Le dimensioni del Plinto sono fornite a titolo indicativo, sono state calcolate considerando un terreno con pressione ammissibile di 1,0bar (1,0 kg /cm²)

EN N.B.: The dimensions of the plinth are purely indicative and were calculated taking into account a surface with an allowable pressure of 1.0 bar (1.0 kg/cm²)

FR N.B.: Les dimensions du massif de fondation sont fournies à titre indicatif et ont été calculées en tenant compte d'un sol dont la pression admise est égale à 1,0 bar (1,0 kg /cm²)

DE N.B.: Die Abmessungen der Plinthe sind als Richtwert angegeben und wurden für ein Gelände mit zulässigem Druck von 1,0 bar (1,0 kg /cm²) berechnet

NL N.B.: De afmetingen van Plinto zijn slechts als voorbeeld verschaft. Zij zijn berekend op basis van een bodem met een toegestane druk van 1,0 bar (1,0 kg/cm²).

ES NOTA: Las medidas de Plinto son sólo indicativas, han sido calculadas considerando un terreno con presión admisible de 1,0bar (1,0 kg /cm²)

DA N.B.: Dimensionerne på Plinto er omtrentlige. De er beregnet ud fra et maks. tilladt jordtryk på 1,0 bar (1,0 kg /cm²)


NO N.B.: Størrelsen på pilaren gis kun som et eksempel, den er utregnet på grunnlag av et terreng med et tillatt trykk på 1,0 bar (1,0 kg /cm²)

SV OBS! Måtten som anges för Plinto är endast ungefärliga och har beräknats på en mark med ett tillåtet tryck på 1,0 bar (1,0 kg /cm²)

RU ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры Plinto, приведенные только в качестве примера, были рассчитаны с учетом почвы с допустимым давлением 1,0 бар (1,0 кг/см²)


ZH 注意：底座的外形尺寸完全是参考性的并且表面的容许压力1.0 bar (1.0 kg/cm²)要被计算考虑在内。

art. B469
B470 - B471
BG19 - BG20



LATO PEDONALE O CARRABILE
PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
CÔTÉ PIÉTONS OU VOITURES
FUSSGÄNGER- ODER FAHRWEGSEITE
VOETGANGERSZIJDE OF BERIJDBARE ZIJDE
LADO PEATONAL O VEHICULAR
GANGSTI ELLER KJØREBANE
FOTGJENGER- ELLER KJØRETØYSIDE
SIDA FÖR FOTGÅNGARE ELLER FORDON
ПЕШЕХОДНАЯ ИЛИ ПРОЕЗЖАЯ СТОРОНА
行人或机动车侧

art. B489
BG21 - BG22
B490



PER IL FISSAGGIO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE TASSELLI PER ANCORAGGI PESANTI TIPO FZA- I- M 6 FISCHER, O SIMILARI ANCHE DI ALTRI COSTRUTTORI.

FOR FIXING USE HEAVY DUTY PLUGS, SUCH AS FZA- I- M 6 FISCHER OR SIMILAR, INCLUDING FROM OTHER MANUFACTURERS.

POUR LA FIXATION, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES CHEVILLES POUR ANCRAGES LOURDS DE TYPE FZA- I- M 6 FISCHER OU SIMILAIRES (D'AUTRES FABRICANTS AUSSI).

ZUR BEFESTIGUNG EMPFEHLEN WIR, STARKE VERANKERUNGSDÜBEL ZU VERWENDEN, ZUM BEISPIEL VOM TYP FZA- I- M 6 VON FISCHER ODER ENTSPRECHENDE PRODUKTE VON ANDEREN HERSTELLERN.

VOOR DE BEVESTIGING RADEN WIJ U AAN PLUGGEN VOOR ZWARE VERANKERINGEN TE GEBRUIKEN, ZOALS HET TYPE FZA- I- M 6 FISCHER OF DERGELIJKE, OOK VAN ANDERE PRODUCTEN.

PARA LA FIJACIÓN SE RECOMIENDA UTILIZAR TACOS PARA ANCLAJES DE GRAN RESISTENCIA, TIPO FZA- I- M 6 FISCHER, O SIMILARES, INCLUSO DE OTROS FABRICANTES.

VED MONTERING ANBEFALES BRUG AF RAWLPLUGS TIL TUNGE EMNER AF TYPEN FZA- I- M 6 FISCHER, ELLER LIGNENDE FRA ANDRE FABRIKANTER.







FOR FESTE BRUKES HØYTYTELSES PLUGGER, SLIK SOM FZA- I- M 6 FISCHER ELLER LIGNENDE, INKLUDERT FRA ANDRE PRODUSENTER.

FÖR FASTSÄTTNINGEN REKOMMENDERAS ATT ANVÄNDA PLUGGAR FÖR FASTSÄTTNING AV TYNGRE FÖREMÅL AV TYP FZA- I- M 6 FISCHER, ELLER LIKNANDE AV ANNAT MÄRKE.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО КРЕПЛЕНИЯ ТИПА FZA- I- M 6 FISCHER ИЛИ ПОДОБНЫЕ ДРУГИХ МАРОК.

进行固定时，使用大载流插头，例如 FZA- I- M 6 FISCHER 或 SIMILAR，也包括其他生产商提供的插头。

INSTALLAZIONE CON L'ART. B514 - INSTALLATION WITH ART. B514
INSTALLATION AVEC L'ART. B514 - MONTAGE MIT ART. B514
HET INSTALLEREN MET ART. B514 - INSTALACION CON ART. B514
МОНТАЖ С ИЗДЕЛИЕМ B514 安装 ART. B514

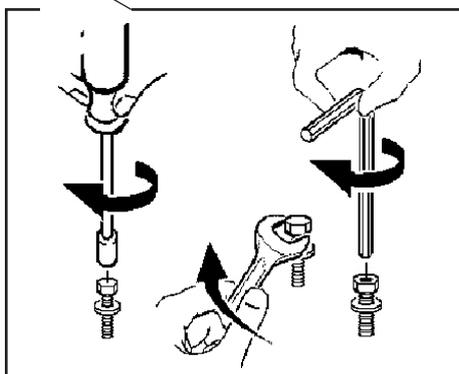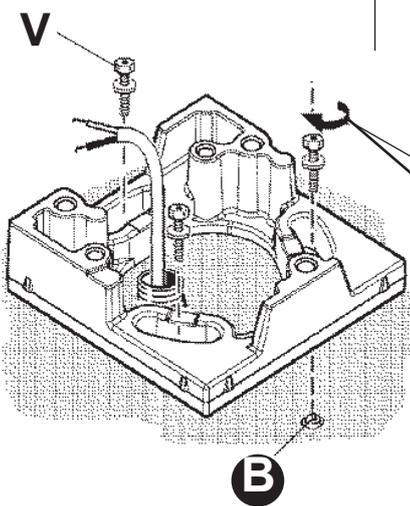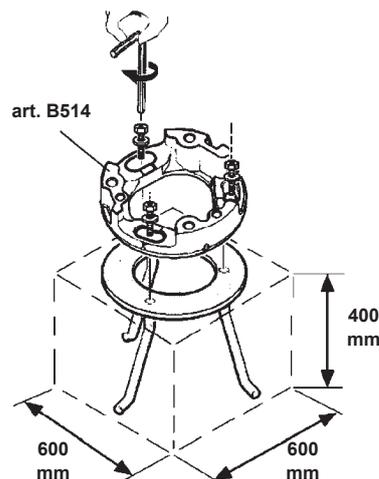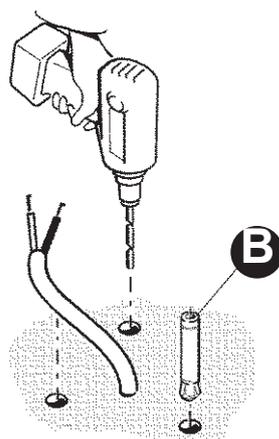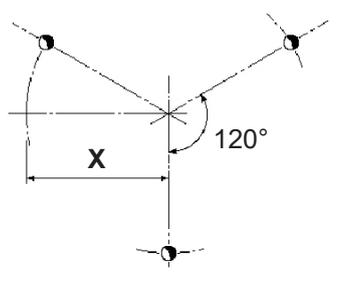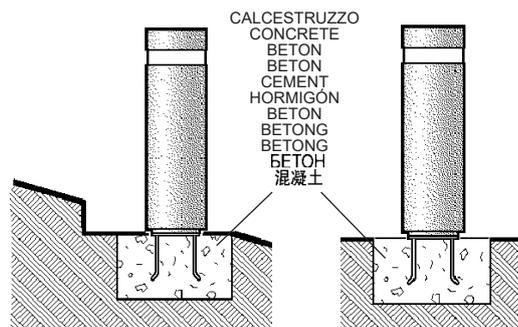

ART.	X (mm)	V (mm)	art.
B469 - B470 B471 - B489 - B490 BG19 - BG20 BG21 - BG22	32	M 6	B514

IT N.B.: Le dimensioni del Plinto sono fornite a titolo indicativo, sono state calcolate considerando un terreno con pressione ammissibile di 1,0bar (1,0 kg /cm²)

EN N.B.: The dimensions of the plinth are purely indicative and were calculated taking into account a surface with an allowable pressure of 1.0 bar (1.0 kg/cm²)

FR N.B.: Les dimensions du massif de fondation sont fournies à titre indicatif et ont été calculées en tenant compte d'un sol dont la pression admise est égale à 1,0 bar (1,0 kg /cm²)

DE N.B.: Die Abmessungen der Plinthe sind als Richtwert angegeben und wurden für ein Gelände mit zulässigem Druck von 1,0 bar (1,0 kg /cm²) berechnet

NL N.B.: De afmetingen van Plinto zijn slechts als voorbeeld verschaft. Zij zijn berekend op basis van een bodem met een toegestane druk van 1,0 bar (1,0 kg/cm²).

ES NOTA: Las medidas de Plinto son sólo indicativas, han sido calculadas considerando un terreno con presión admisible de 1,0bar (1,0 kg /cm²)

DA N.B.: Dimensionerne på Plinto er omtrentlige. De er beregnet ud fra et maks. tilladt jordtryk på 1,0 bar (1,0 kg /cm²)


NO N.B.: Størrelsen på pilaren gis kun som et eksempel, den er utregnet på grunnlag av et terreng med et tillatt trykk på 1,0 bar (1,0 kg /cm²)

SV OBS! Måten som anges för Plinto är endast ungefärliga och har beräknats på en mark med ett tillåtet tryck på 1,0 bar (1,0 kg /cm²)

RU ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры Plinto, приведенные только в качестве примера, были рассчитаны с учетом почвы с допустимым давлением 1,0 бар (1,0 кг/cm²)

ZH 注意：底座的外形尺寸完全是参考性的并且表面的容许压力1.0 bar (1.0 kg/cm²)要被计算考虑在内。

Proteggere la parte verniciata
Protect the painted part
Protégez la partie peinte
Lackierte Seite schützen
Beschermt het gelakte gedeelte
Proteger la parte barnizada
Afdæk den lakerede del.
Beskytt den lakkerte delen.
Skydda den lackerade delen.
Предохраните покрашенную сторону.
保护上漆部件。



IT Per il cablaggio elettrico utilizzare cavi con doppio isolamento.
EN For the electrical wiring use cables with double insulation.
FR Pour le câblage électrique, utiliser des câbles à double isolation.
DE Für die elektrische Verdrahtung sind Kabel mit Mantel zu verwenden.
NL Gebruik dubbel-geïsoleerde kabels voor de elektrische aansluiting.
ES Para el cableado eléctrico servirse de cables con doble aislamiento.
DA De anvendte ledninger skal have dobbelt isolering.
NO For elektrisk kabling, bruk kabler med dobbel isolering.
SV Använd elkablar med dubbel isolering för kabeldragningen.
RU Для монтажа кабелепроводки используйте провода с двойной изоляцией.
ZH 针对架线，使用双重绝缘的电缆。

IT In caso di danneggiamento del cavo flessibile esterno, questo deve essere sostituito dal costruttore, o dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
EN Should the outer flexible cable be somehow damaged, the latter should be replaced by the manufacturer, or by the corresponding service centre, or by an appropriate and qualified member of staff in order to avoid all risk of danger.
FR Si le câble flexible extérieur est abîmé, faites-le remplacer par le fabricant, par son service après-vente ou par un professionnel du secteur agréé afin d'éviter tout danger.
DE Sollte das äußere Kabel beschädigt sein, so muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von dazu autorisiertem Personal ausgewechselt werden.
NL Mocht de externe flexibele slang beschadigd worden, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant of door een bevoegde installateur, zodat eventueel gevaar vermeden wordt.
ES En caso de daños el cable flexible externo debe substituirse por el fabricante, su servicio de asistencia o personal calificado equivalente para evitar peligros.
DA Hvis den yderste ledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller er et autoriseret teknisk servicecenter, eller af kvalificerede fagfolk, så man undgår farlige situationer.
NO Hvis ytre fleksible kabel skulle bli skadet, skal denne skiftes ut av produsenten eller tilsvarende servicesenter eller av en egnet og kvalifisert fagperson for å unngå farerisiko.
SV Om den yttre kabeln skadas ska den bytas ut av tillverkaren, av dess auktoriserade verkstad eller av likvärdig kvalificerad personal för att undvika alla typer av risker.
RU В случае повреждения внешнего гибкого кабеля во избежание риска поручите его замену производителю, уполномоченному сервису или квалифицированному электрику.
ZH 如果外部软缆损坏，须由生产商、对应服务中心或能胜任和资深的员工更换新的电缆，以避免任何可能的危险。

CABLAGGIO PASSANTE
FEEDTHROUGH WIRING
CABLAGE TRAVERSANT
DURCHGANGSKABEL
KABELDOORGANG
CABLEADO PASANTE
GENNEMGÅENDE LEDNINGER
FØRINGSKABLING
KABEL GENOMFØRING
СКВОЗНОЙ МОНТАЖ
连接线架设计

IT N.B.: Per il collegamento elettrico alla rete, servirsi dell'art. X188 - X189 - X562 - X478 B512 - B915 o di altri dispositivi di connessione in classe II che garantiscano il grado di protezione IP66.
EN N.B.: For connection to the mains electricity supply, use item X188 - X189 - X562 - X478 B512 - B915 or other Class II connection devices which offer the IP66 degree of protection.
FR N.B.: Pour le raccordement électrique au secteur, utiliser l'art. X188 - X189 - X562 - X478 B512 - B915 ou tout autre dispositif de connexion en classe II assurant un indice de protection IP66.
DE N.B.: Für den elektrischen Anschluss verwenden Sie den Art. X188 - X189 - X562 - X478 B512 - B915 oder andere Anschlussvorrichtungen der Klasse II, die den Schutzgrad IP66 gewährleisten.
NL N.B.: Voor de aansluiting op het elektrische net moet u gebruik maken van het art. X188 X189 - X562 - X478 - B512 - B915 of van andere verbindingsapparaten van klasse II, die een beschermingsgraad IP66 garanderen.
ES N.B.: Para la conexión eléctrica a la red, consultar el Art. X188 - X189 - X562 - X478 B512 - B915 o emplear otros dispositivos de conexión en la clase II que garantizan el grado de protección IP66.
DA N.B.: For elektrisk tilslutning til forsyningsnettet skal man bruge art. X188 - X189 - X562 X478 - B512 - B915 eller en anden forbindelsesanordning i klasse II, der garanterer en beskyttelsesgrad lig med IP66.
NO N.B.: For elektrisk kobling til nettet, bruk art. X188 - X189 - X562 - X478 - B512 - B915 eller andre koblingsanordninger i klasse II som sikrer vernegrad IP66.
SV OBS! För anslutningen till elnätet, använd art. X188 - X189 - X562 - X478 - B512 - B915 eller andra anslutningsanordningar i klass II som garanterar skyddsgrad IP66.
RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для подключения к электрической сети используйте артикуль X188 X189 - X562 - X478 - B512 - B915 или другие соединительные устройства класса II, обеспечивающие класс электробезопасности IP66.
ZH 注意事项: 对于电子网络连接，需要 X188 - X189 - X562 - X478 - B512 - B915 产品或者其他的可以保证IP66的保护级的二级连接设备。

IT Si consiglia di proteggere adeguatamente il cavo dal contatto diretto con il terreno.
EN The cable should be suitably protected against direct contact with the ground.
FR Nous conseillons de protéger adéquatement le câble du contact direct avec le sol.
DE Es wird empfohlen, das Kabel ausreichend vor dem direkten Kontakt mit dem Erdreich zu schützen.
NL Geadviseerd wordt om de kabel adequaat te beschermen tegen direct contact met de grond.
ES Se recomienda proteger adecuadamente el cable del contacto directo con el terreno.
DA Det anbefales at beskytte kablet på passende vis mod direkte kontakt med jorden.
NO Vi anbefaler at kablen beskyttes tilstrekkelig fra kontakt med bakken.
SV Det rekommenderas att skydda kabeln så att den inte är i direkt kontakt med marken.
RU Рекомендуется защитить надлежащим образом кабель от прямого контакта с землей.
ZH 建议采取适当的方式保护电缆，防止其与地面直接接触。

art. B469 - B489
BG19 - BG20 - BG21 - BG22

art. BW76 - BW77 - BW78 - BW79 - BW82
BW83 - BW84 - BW85
BW74 - BW75
BW80 - BW81





art. BW74 - BW75
BW80 - BW81

ART.	art. X529	art. X478	art. B512	art. B915
BW76 - BW77 BW78 - BW79 - BW82 BW83 - BW84 - BW85	✓	✓	✗	✓
B469 - B470 - B471 - B489 B490 - BG19 - BG20 - BG21 BG22	✗	✗	✓	✗
BW74 - BW75 - BW80 - BW81	✗	✓	✗	✓


ART.	art. BZN7	art. X188	art. X189	art. X562
BW76 - BW77 BW78 - BW79 - BW82 BW83 - BW84 - BW85	✓	✓	✓	✓
B469 - B470 - B471 - B489 B490 - BG19 - BG20 - BG21 BG22	✗	✗	✗	✗
BW74 - BW75 - BW80 - BW81	✗	✗	✗	✗

art. B512

CABLAGGIO ELETTRICO CON L'ART. B512
 ELECTRICAL WIRING WITH ART. B512
 CÂBLAGE ÉLECTRIQUE AVEC L'ART. B512
 VORSCHALTGERÄT: ART. B512
 ELEKTRISCHE BEKABELING MET ART. B512
 CABLEADO ELÉCTRICO CON ART. B512
 ELEKTRISK LEDNINGSFØRING MED ART. B512
 ELEKTRISK KOPLING MED ART. B512
 ELKABLAR MED ART. B512
 МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ПРОВОДКИ ДЛЯ АРТИКЛЯ B512
 ART. B512带电线

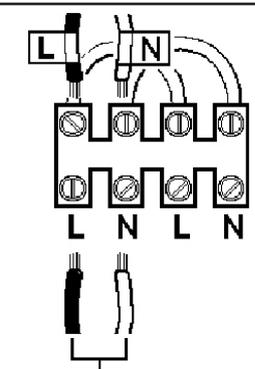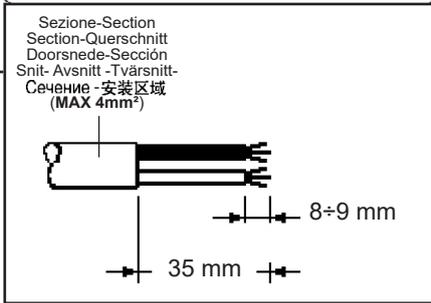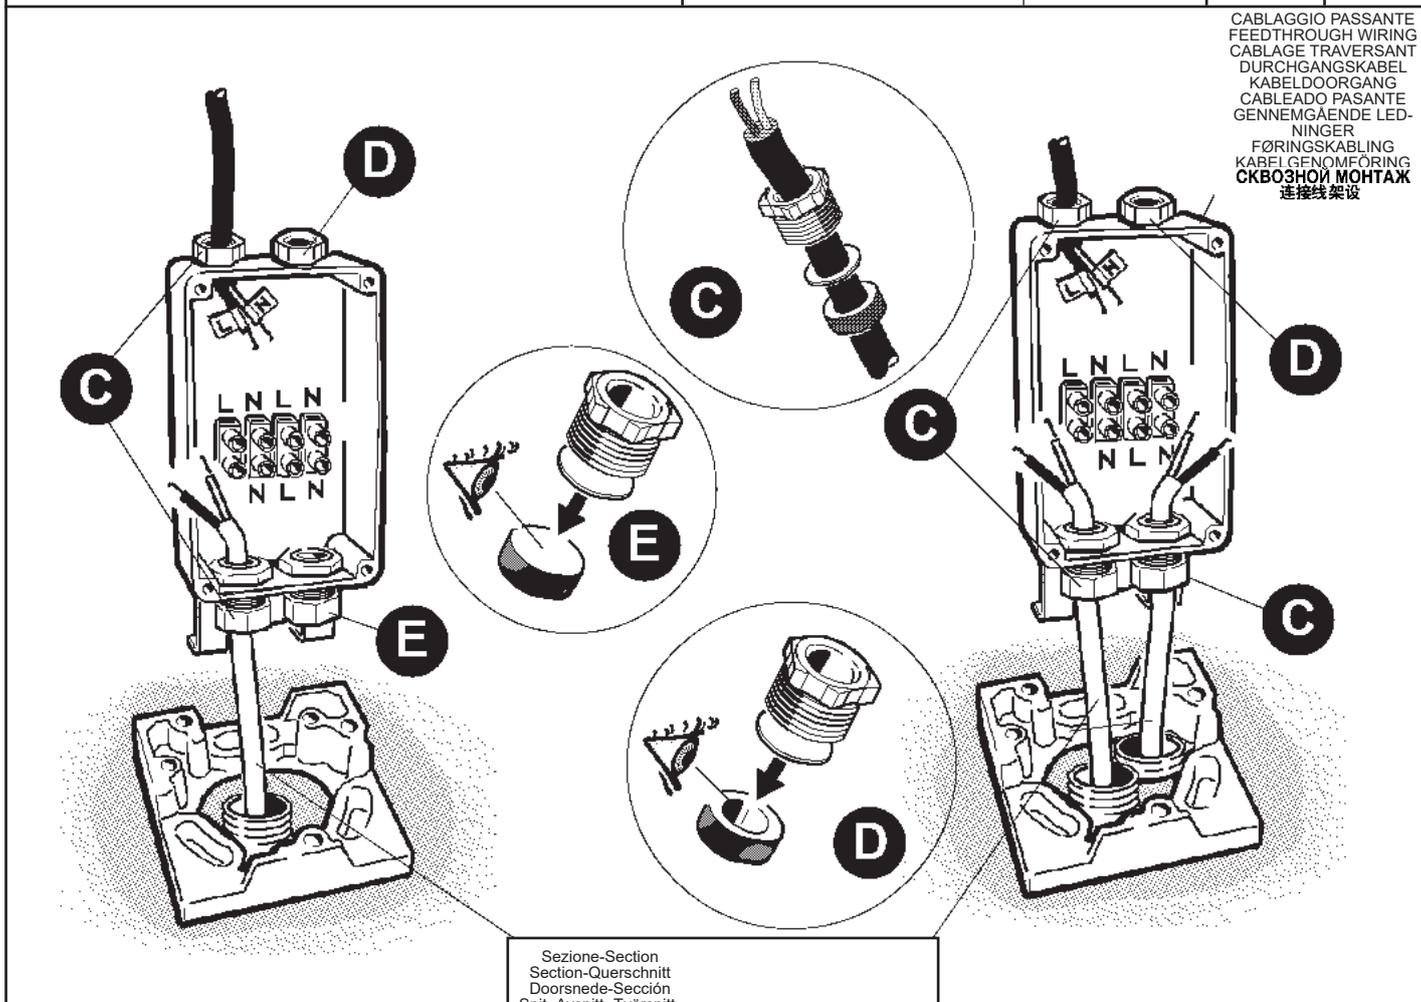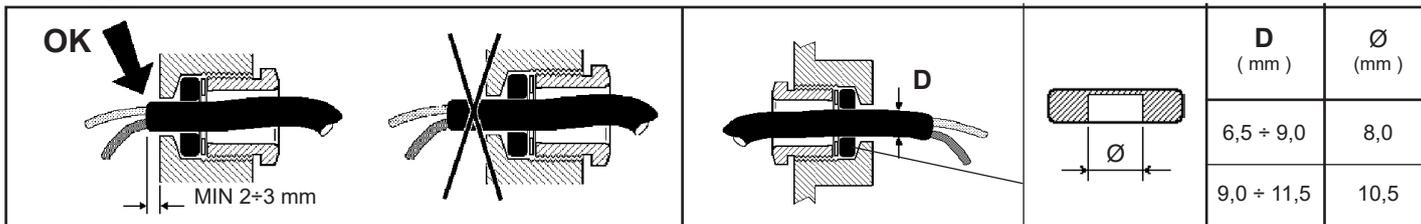



ALIMENTAZIONE
 POWER SUPPLY
 ALIMENTATION
 EINSPEISUNG
 STROOMVERZORGING
 ALIMENTACION
 STRØMFORSYNING
 STRØMFORSYNING
 ELFORSØRNING
 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
 电源

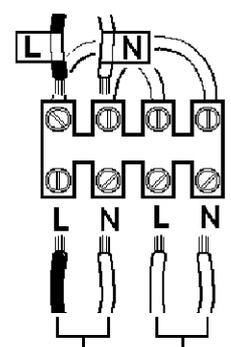




ALIMENTAZIONE
 POWER SUPPLY
 ALIMENTATION
 EINSPEISUNG
 STROOMVERZORGING
 ALIMENTACION
 STRØMFORSYNING
 STRØMFORSYNING
 ELFORSØRNING
 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
 电源

CABLAGGIO PASSANTE
 FEEDTHROUGH WIRING
 CÂBLAGE TRAVERSANT
 DURCHGANGSKABEL
 KABELDOORGANG
 CABLEADO PASANTE
 GENNEMGÅENDE LEDNINGER
 FØRINGSKABLING
 KABEL GENOMFØRING
 СКВОЗНОЙ МОНТАЖ
 连接线架设

art. B512

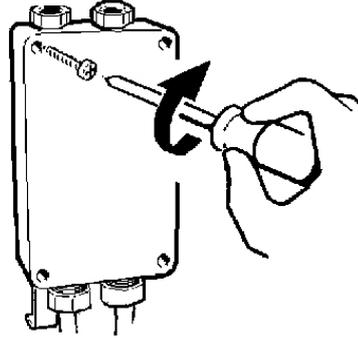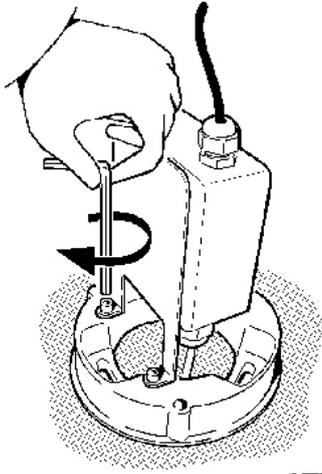


art. BW74 - BW75 - BW80 - BW81

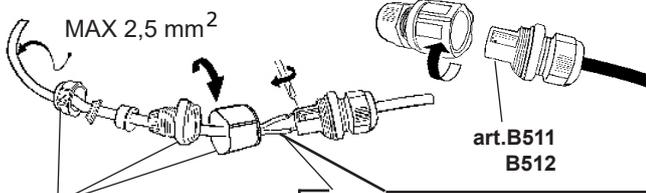

<p>D (mm)</p>	
<p>6,5 ÷ 8 mm</p>	
<p>8 ÷ 9 mm</p>	
<p>9 ÷ 13 mm</p>	

art. BW76 - BW77 - BW78 - BW79
 BW82 - BW83 - BW84 - BW85
 BW74 - BW75
 BW80 - BW81

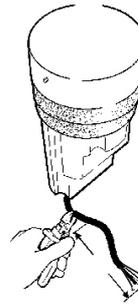


L	N	Da	Da
MARRONE BROWN MARRON BRAUN BRUIN MARRÓN BRUN BRUN BRUN КОРИЧНЕВЫЙ 棕色	AZZURRO BLUE BLEU HELLBLAU BLAUW AZUL BLA BLA BLA синий 蓝色	BIANCO WHITE BLANC WEIß WIT BLANCO HVID WHITE VIT БЕЛЫЙ 白色	GRIGIO GREY GRIS GRAU GRIJS GRIS GRA GRA GRA






ART.	CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI (COURANT MAXI ADMISSIBLE) DALI-LAST DALI VERMOGEN CARGA DALI DALI STRØMSTYRKE BELASTNING FOR "DALI" DALI-BELASTNING МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА DALI 智能调光系统允许的最大电流量	INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES ADRESSES DALI DALI-ADRESSEN DALI ADRESSEN DIRECCIONES DALI DALI ADRESSER ADRESSER TIL "DALI" DALI-ADRESSER ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА СИСТЕМЫ DALI DALI智能调光系统计算机指定控制参数
BW76 - BW77 BW78 - BW79 BW82 - BW83 BW84 - BW85 BW74 - BW75 BW80 - BW81	1 (2 mA)	1

IT Accessorio PA03 compatibile con tutti i PALI/TESTE, installato all'esterno del palo.
 EN PA03 accessory compatible with all POLES/CAPS, installed on the end of the pole.
 FR Accessoire PA03 compatible avec tous les MÂTS/TÊTES, installé à l'extérieur du mât.
 DE Das Zubehörteil PA03 ist mit allen am Mastäußeren installierten MASTEN/MASTKÖPFEN kompatibel.
 NL Accessoire PA03 compatibel met alle MASTEN/UIEITENDEN, geïnstalleerd aan de buitenkant van de mast.
 ES Accesorio PA03 compatible con todos los POSTES/CABEZAS, instalado en el exterior del poste.
 DA Udstyr PA03 kompatibel med alle PÆLE/HOVEDER, installeret udvendigt på pælen
 NO Tilbehør PA03 kompatibel med alle BLADER/HODER, installert på utsiden av bladet
 SV Tillbehör PA03, kompatibel med alla STOLPAR/HUVUD, installeras på stolpens utsida.
 RU Принадлежность PA03 совместима со всеми МАЧТАМИ/УСТРОЙСТВАМИ, устанавливаемыми на мачты.
 ZH 配件PA03与所有灯杆/灯头兼容, 安装在灯杆外部。

ONLY ON-OFF RELAMPING







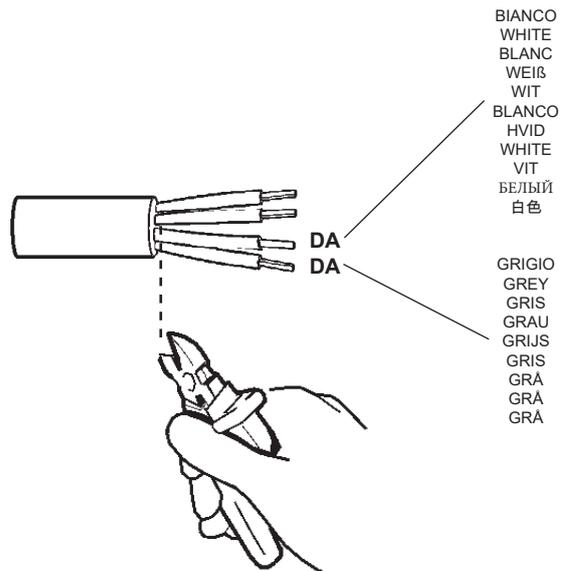


+ ART. X188

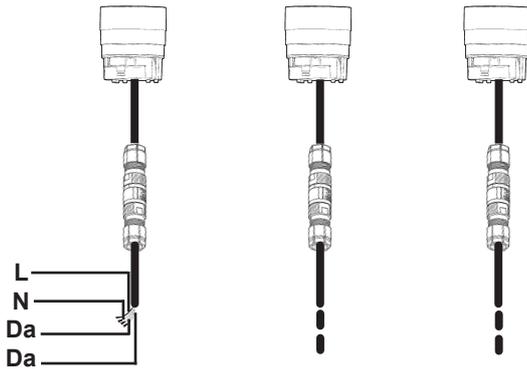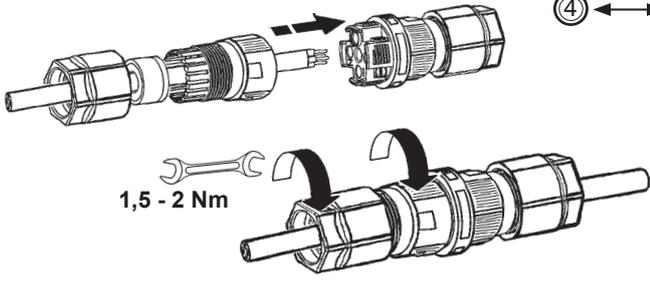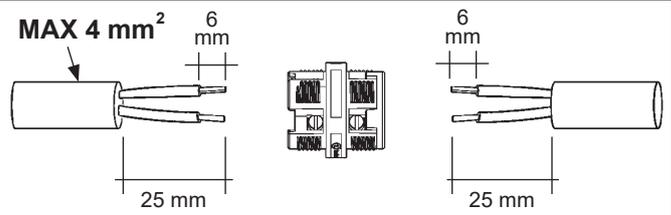




D (mm)		
2,5 ÷ 4,5 mm		
4,5 ÷ 7 mm		
1,5 ÷ 2 mm		
2,5 ÷ 3 mm		
6 ÷ 7 mm		
7 ÷ 9 mm		
9 ÷ 12 mm		

+ ART. X189

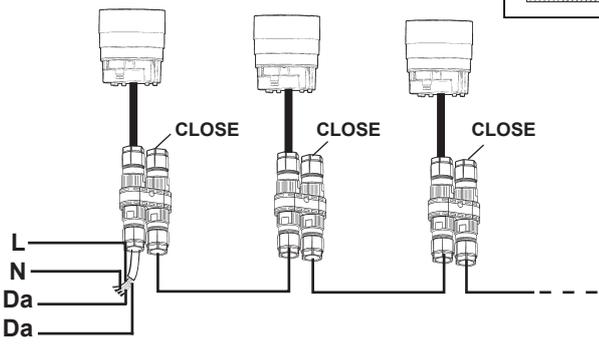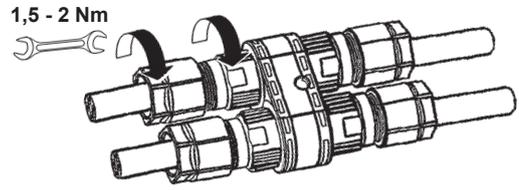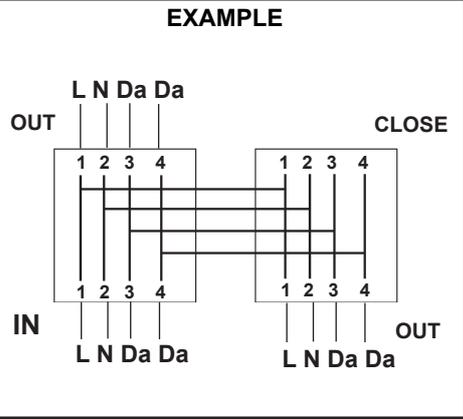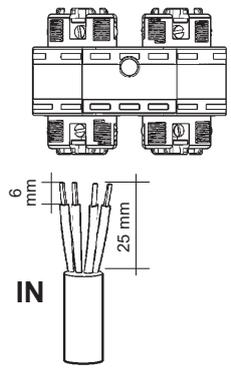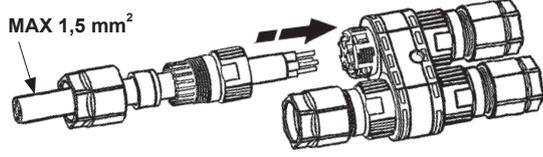


D (mm)		
2,5 ÷ 4,5 mm		
4,5 ÷ 7 mm		
6 ÷ 7 mm		
7 ÷ 9 mm		
9 ÷ 12 mm		
CLOSE		

art. X188 - X189

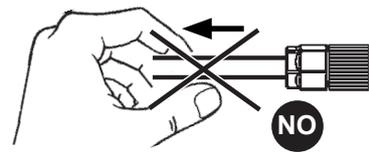


+ ART. BZN7



5 POLES


PASSANTE
PASS-THROUGH
PASSANT
DURCHGANGSVERKABELUNG
DOORVOER
PASANTE
GENNEMFØRING
GJENNOMKØPLING
GENOMFØRING
СКВОЗНАЯ ПРОВОДКА
插孔

L
N
(E)
Da
Da

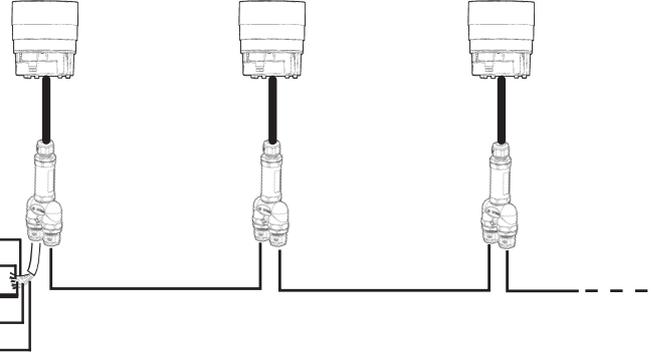

+ ART. X529 + BZN7

ART. X529
CONNECTION PLATE

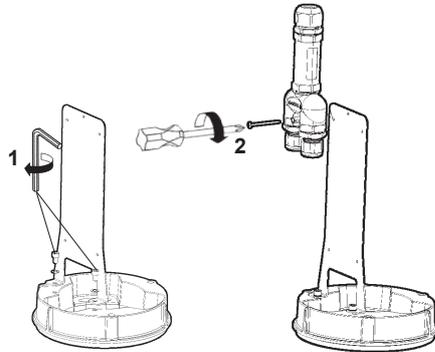

ART. BW76 - BW77
BW82 - BW83




+ ART. X478 + X529 + BZN7


ART. X478
BLUETOOTH - DALI
INTERFACE








STESSA SEZIONE CAVO
SAME CABLE SECTION
MÊME SECTION DE CÂBLE
GLEICHER KABELQUERSCHNITT
DEZELFDE KABELDOORSNEDE
IGUAL SECCIÓN DE CABLE
SAMME KABELTVERSNITT
KABEL MED SAMME SNITT
SAMMA KABELSEKTION
ТО ЖЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
相同的电缆截面

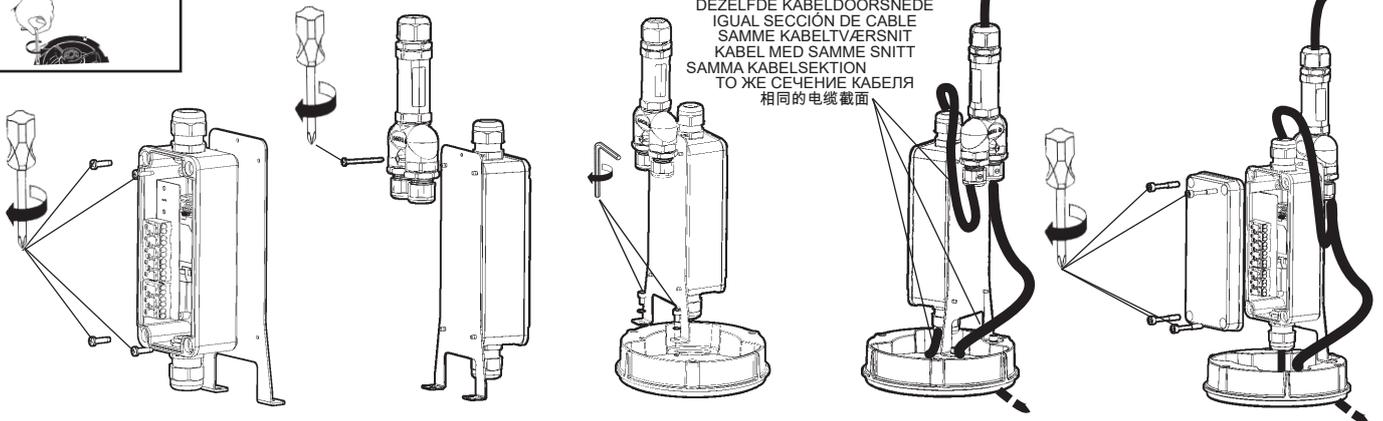


ART. BW76 - BW77
BW82 - BW83



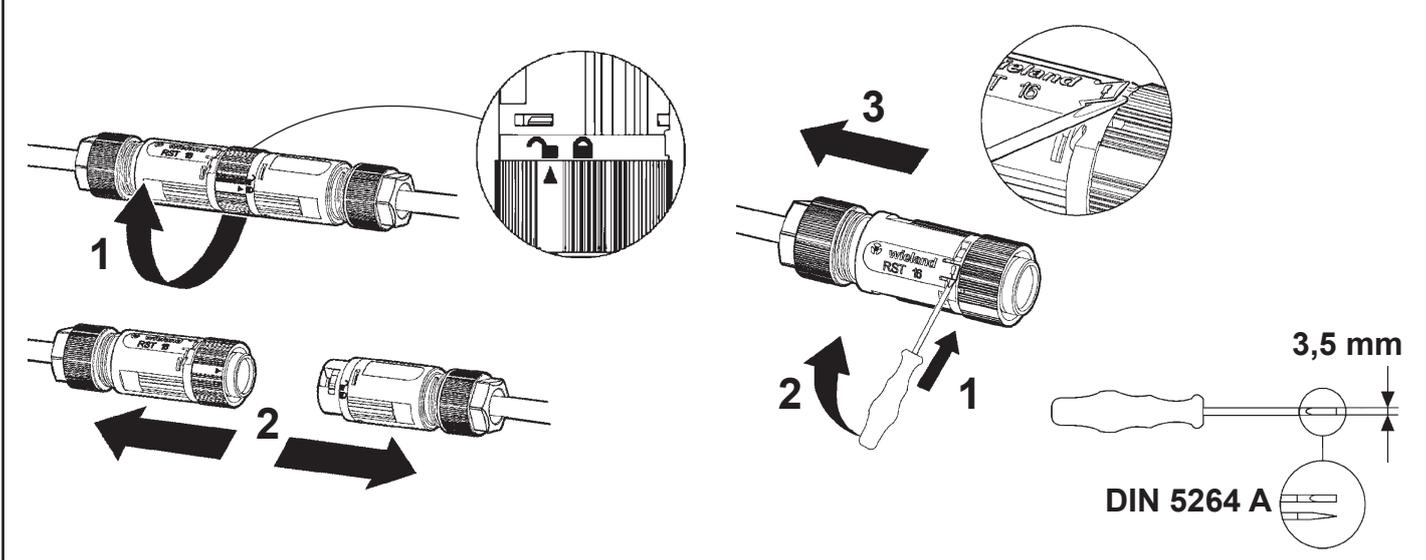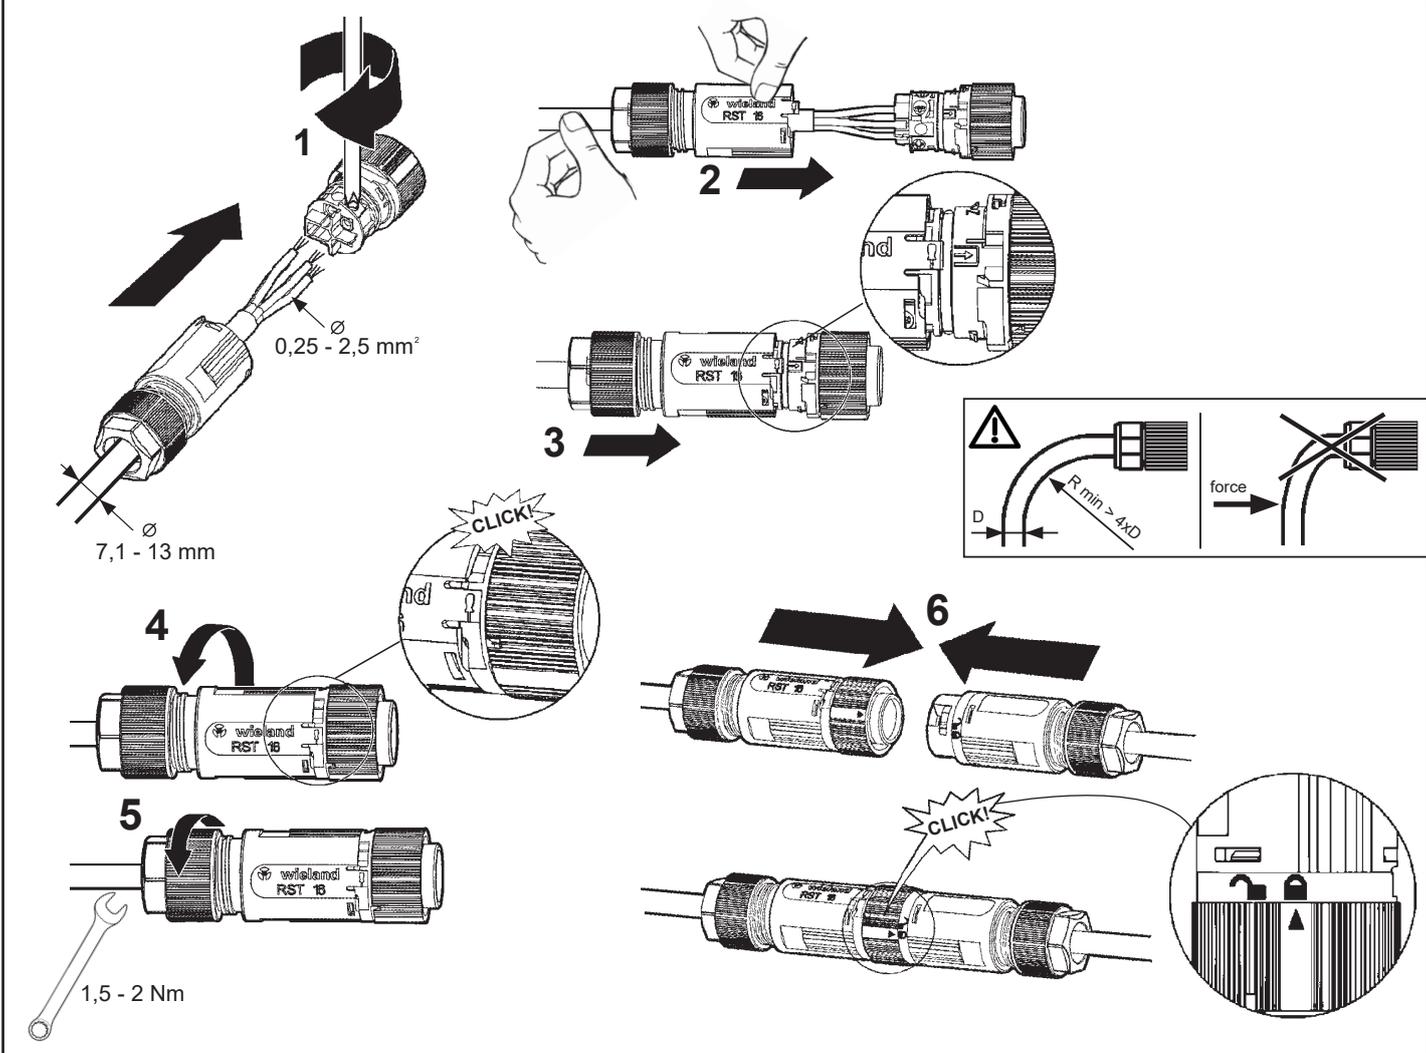
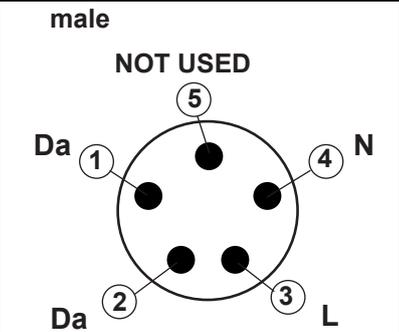
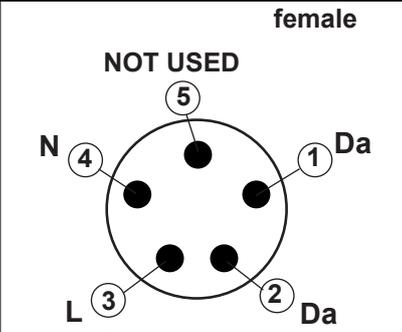
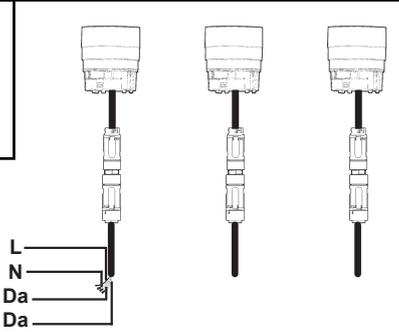


art. B915




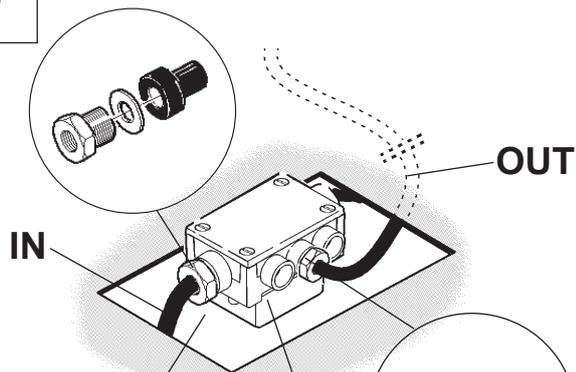


POZZETTO DI DERIVAZIONE
BRANCH POINT
TRAPPE POUR BOÎTE DE DÉRIVATION
ABZWEIGSCHACHT
CONTACTPUTJE
CAJA DE DERIVACIÓN
TILSLUTNINGSDÅSE
GRENPKUNT
KOPPLINGSBRUNN
УЗЛОВАЯ ТОЧКА
分支点

art. B915

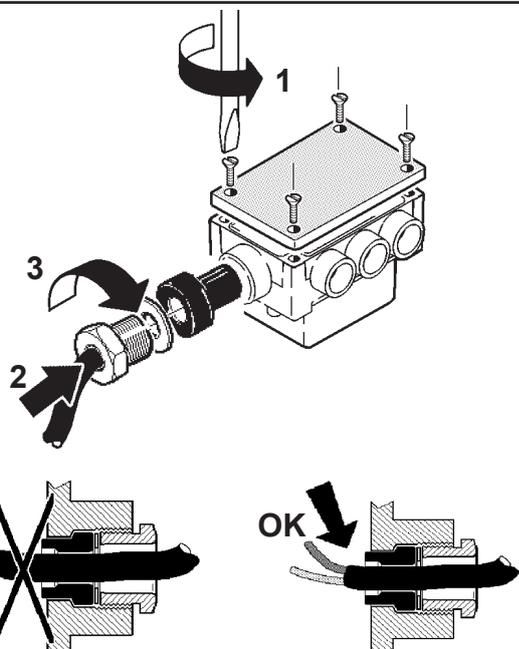



D (mm)	Ø (mm)
8,0 ÷ 10,0	8,5
10,0 ÷ 12,5	11
12,5 ÷ 14,5	13,5
14,5 ÷ 16,0	15,5

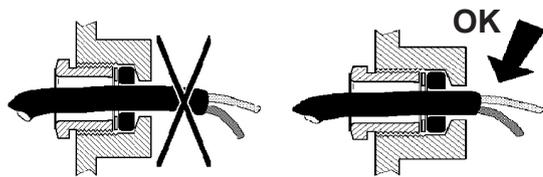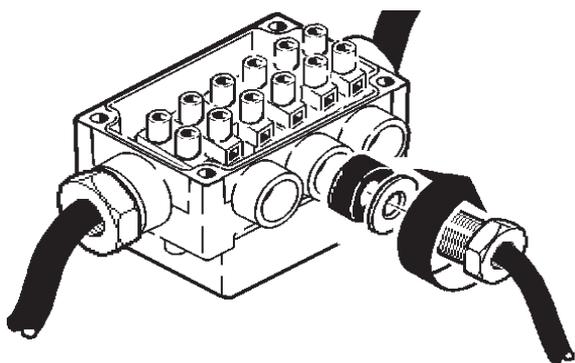

D (mm)	Ø (mm)
3,0 ÷ 5,0	3,9
6,5 ÷ 9,0	8,0
9,0 ÷ 11,5	10,5



MIN 0,75mm²
MAX 2,5 mm²

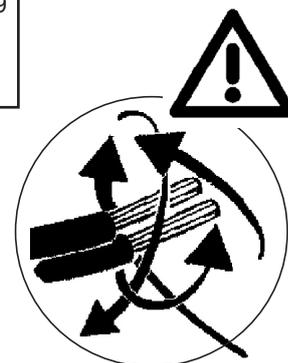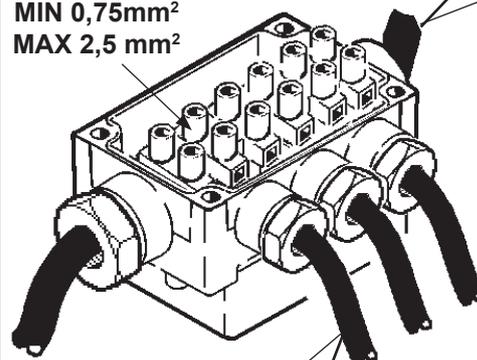





- IT N.B.: Verificare manualmente la tenuta dei cavi nel morsetto.
- EN N.B.: Manually check the tightness of the cables in the terminal board.
- FR N.B.: Veuillez vérifier manuellement la tenue des fils dans la borne.
- DE NB: Der Halt der Drähte in der Klemme ist von Hand zu prüfen.
- NL N.B.: Verifieer handmatig of de kabels goed in de klemmenstrook vastzitten.
- ES N.B.: Verificar manualmente la fijación de los cables en el terminal.
- DA N.B.: Kontrollér, at ledningerne i klemmen sidder ordentligt fast.
- NO N.B.: Kontrollér tetheten til kablene i terminalkortet manuelt.
- SV OBS! Kontrollera för hand att kablarna sitter ordentligt fast i klämman.
- RU ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте вручную прочность соединения проводов к клеммам.
- ZH 注意: 手动检查接线排电缆的牢固性。





DALI

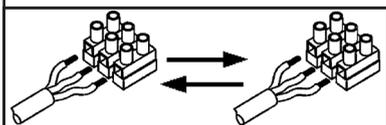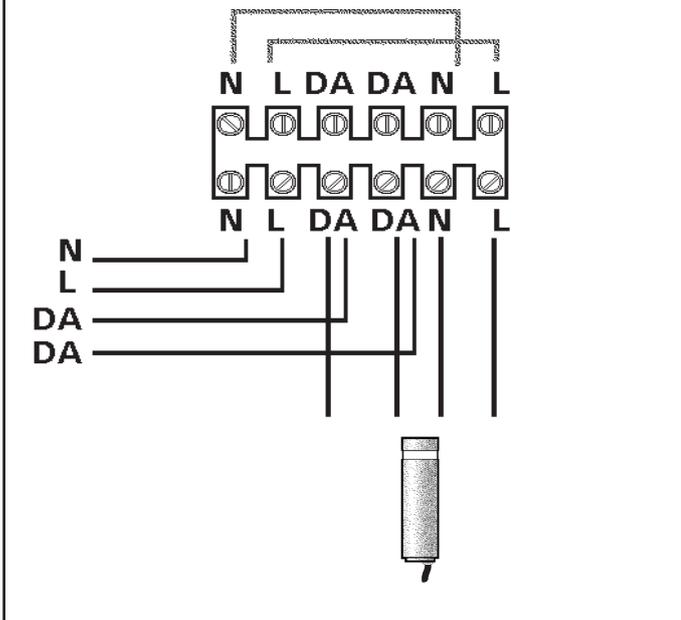

DALI

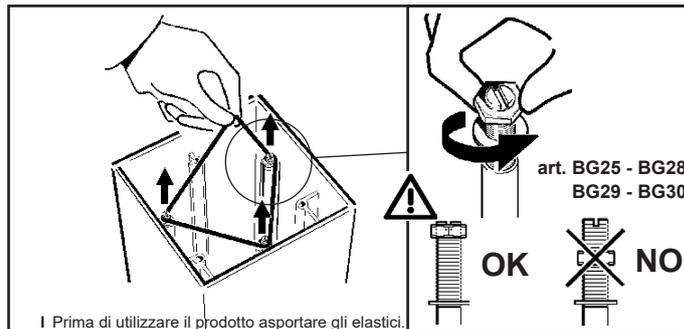
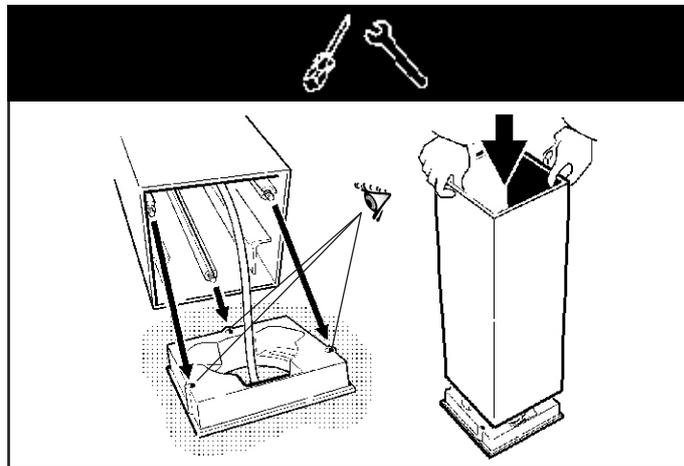
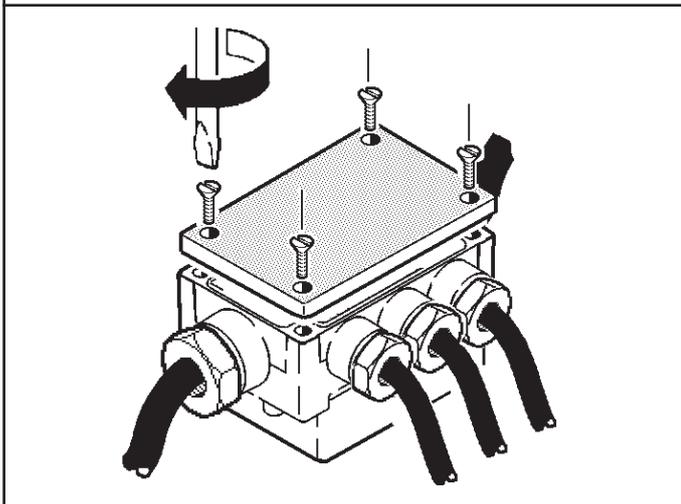
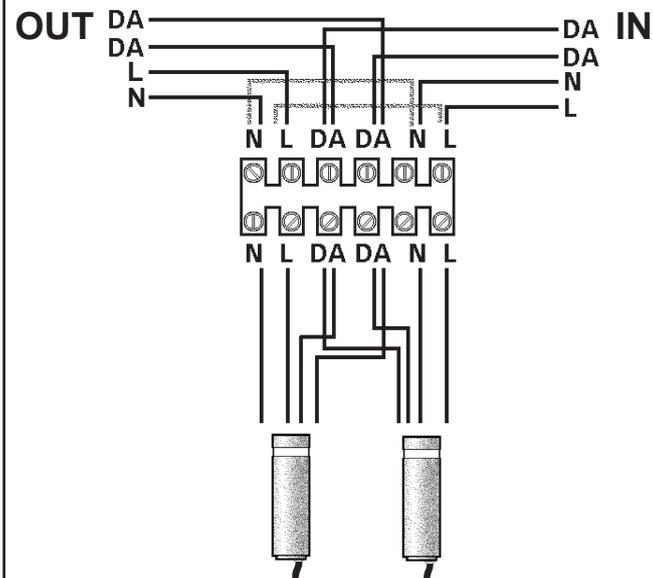


I Prima di utilizzare il prodotto asportare gli elastici.
 GB Remove the elastic bands before using the product.
 F Enlevez les élastiques avant d'utiliser le produit.
 D Bevor Sie das Produkt verwenden, entfernen Sie die Gummis.
 NL Voordat u het product gaat gebruiken moeten de elastieken verwijderd worden.
 E Remover los elásticos antes de utilizar el producto.
 DK Fjern elastikbåndene inden produktet tages i brug.
 N Fjern de elastiske båndene før bruk av produktet.
 S Ta bort gummisnoddarna innan utrustningen används.
 RUS Перед началом эксплуатации прибора снимите с него резинки.
 CN 在使用产品之前先取下弹性木梢。

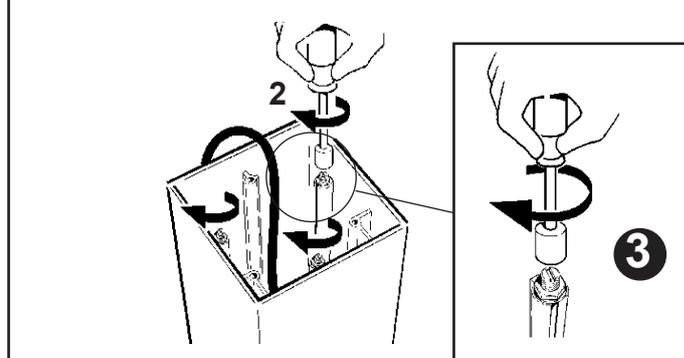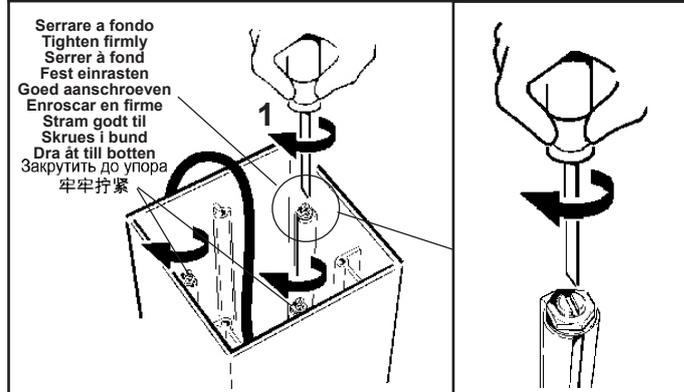


ART.	3
BW74 - BW75 - BW76 BW77 - BW78 - BW79 BW80 - BW81 - BW82 BW83 - BW84 - BW85	MAX 10 Nm
B469 - B470 - B471 - B489 - B490 BG19 - BG20 - BG21 - BG22	MAX 5 Nm


LATO PEDONALE O CARRABILE
 PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
 CÔTÉ PIÉTONS OU VOITURES
 FUSSGÄNGER- ODER FAHRWEGSEITE
 VOETGANGERSZIJDE OF BERIJDBARE ZIJDE
 LADO PEATONAL O VEHICULAR
 GANGSTI ELLER KØREBANE
 FOTGJENGER- ELLER KJØRETØYSIDE
 SIDA FØR FOTGÅNGARE ELLER FORDON
 ПЕШЕХОДНАЯ ИЛИ ПРОЕЗЖАЯ СТОРОНА
 行人或机动车侧

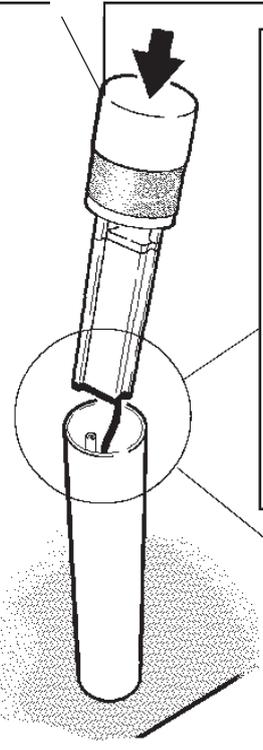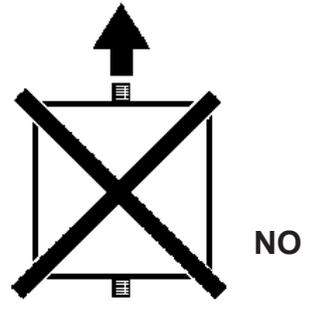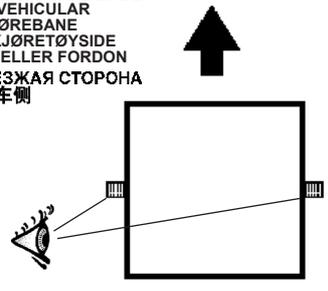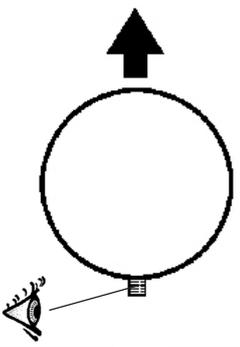


LATO PEDONALE O CARRABILE
 PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
 CÔTÉ PIÉTONS OU VOITURES
 FUSSGÄNGER- ODER FAHRWEGSEITE
 VOETGANGERSZIJDE OF BERIJDBARE
 ZIJDE
 LADO PEATONAL O VEHICULAR
 GANGSTI ELLER KØREBANE
 FOTGJENGER- ELLER KJØRETØYSIDE
 SIDA FØR FOTGÅNGARE ELLER FORDON
 ПЕШЕХОДНАЯ ИЛИ ПРОЕЗЖАЯ СТОРОНА
 行人或机动车侧



art. B469
 BG19 - BG20

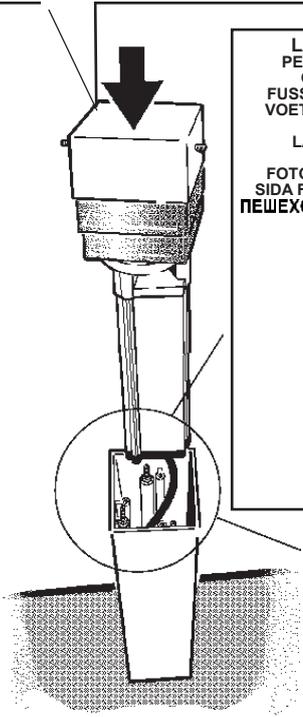


LATO PEDONALE O CARRABILE
 PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
 CÔTÉ PIÉTONS OU VOITURES
 FUSSGÄNGER- ODER FAHRWEGSEITE
 VOETGANGERSZIJDE OF BERIJDBARE
 ZIJDE
 LADO PEATONAL O VEHICULAR
 GANGSTI ELLER KØREBANE
 FOTGJENGER- ELLER KJØRETØYSIDE
 SIDA FØR FOTGÅNGARE ELLER FORDON
 ПЕШЕХОДНАЯ ИЛИ ПРОЕЗЖАЯ СТОРОНА
 行人或机动车侧





art. B489
 BG21 - BG20i2




LATO PEDONALE O CARRABILE
 PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
 CÔTÉ PIÉTONS OU VOITURES
 FUSSGÄNGER- ODER FAHRWEGSEITE
 VOETGANGERSZIJDE OF BERIJDBARE ZIJDE
 LADO PEATONAL O VEHICULAR
 GANGSTI ELLER KØREBANE
 FOTGJENGER- ELLER KJØRETØYSIDE
 SIDA FØR FOTGÅNGARE ELLER FORDON
 ПЕШЕХОДНАЯ ИЛИ ПРОЕЗЖАЯ СТОРОНА
 行人或机动车侧




art. BW74 - BW75 - BW76
 BW77 - BW78 - BW79

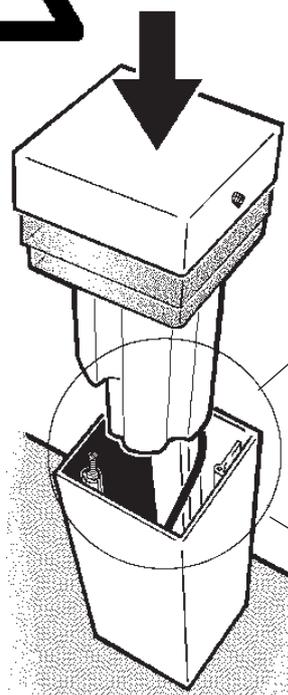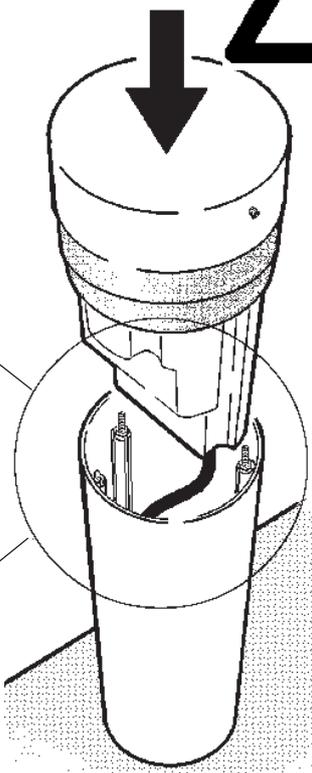





LATO PEDONALE O CARRABILE
 PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
 CÔTÉ PIÉTONS OU VOITURES
 FUSSGÄNGER- ODER FAHRWEGSEITE
 VOETGANGERSZIJDE OF BERIJDBARE ZIJDE
 LADO PEATONAL O VEHICULAR
 GANGSTI ELLER KØREBANE
 FOTGJENGER- ELLER KJØRETØYSIDE
 SIDA FØR FOTGÅNGARE ELLER FORDON
 ПЕШЕХОДНАЯ ИЛИ ПРОЕЗЖАЯ СТОРОНА
 行人或机动车侧



art. BW80 - BW81 - BW82
 BW83 - BW84 - BW85

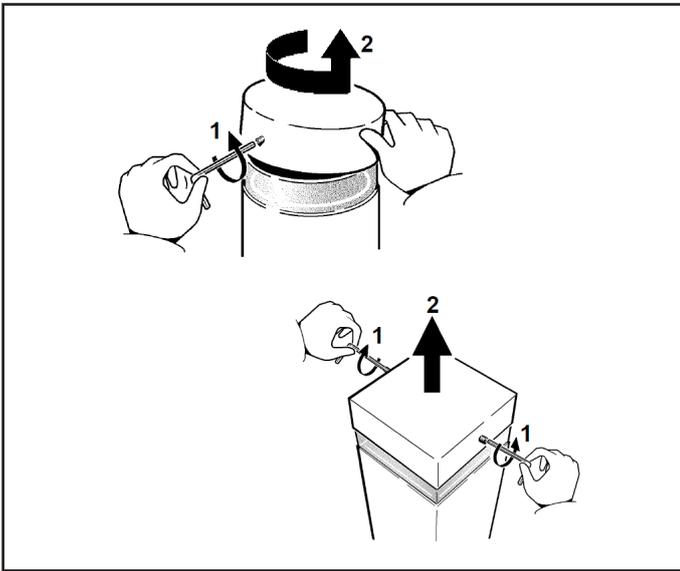


IT Evitare qualsiasi contatto diretto con il riflettore.
 EN Avoid direct contact with reflector.
 FR Évitez tout contact direct avec le réflecteur.
 DE Jeglichen direkten Kontakt mit dem Reflektor vermeiden.
 NL Vermijd elk direct contact met de reflector.
 ES Evitar cualquier contacto directo con el reflector.
 DA Undgå enhver direkte kontakt med reflektoren.
 NO Unngå direkte kontakt med reflektor.
 SV Undvik all typ av direktkontakt med reflektorn.
 RU Избегайте любого прямого касания к отражателю.
 ZH 请勿与反射器直接接触。

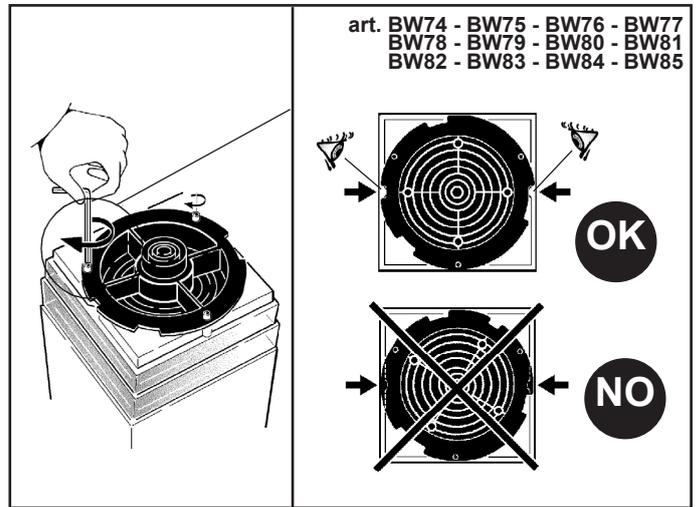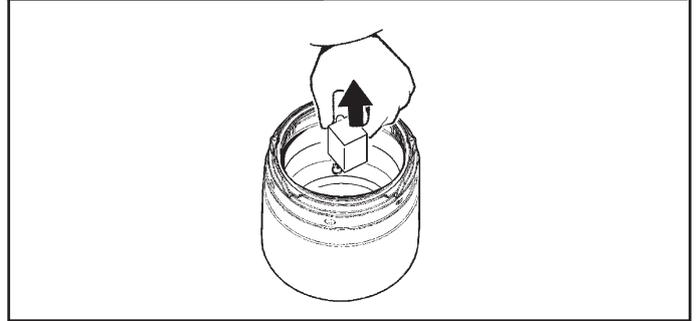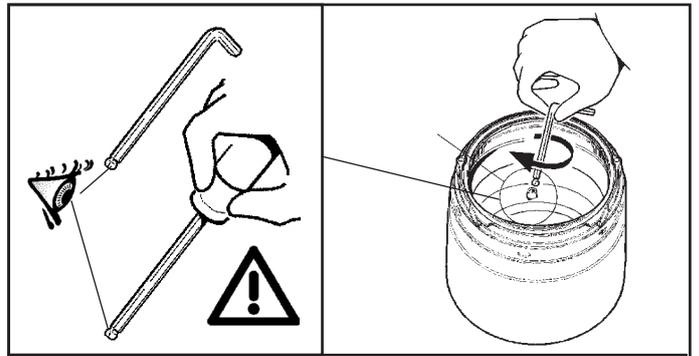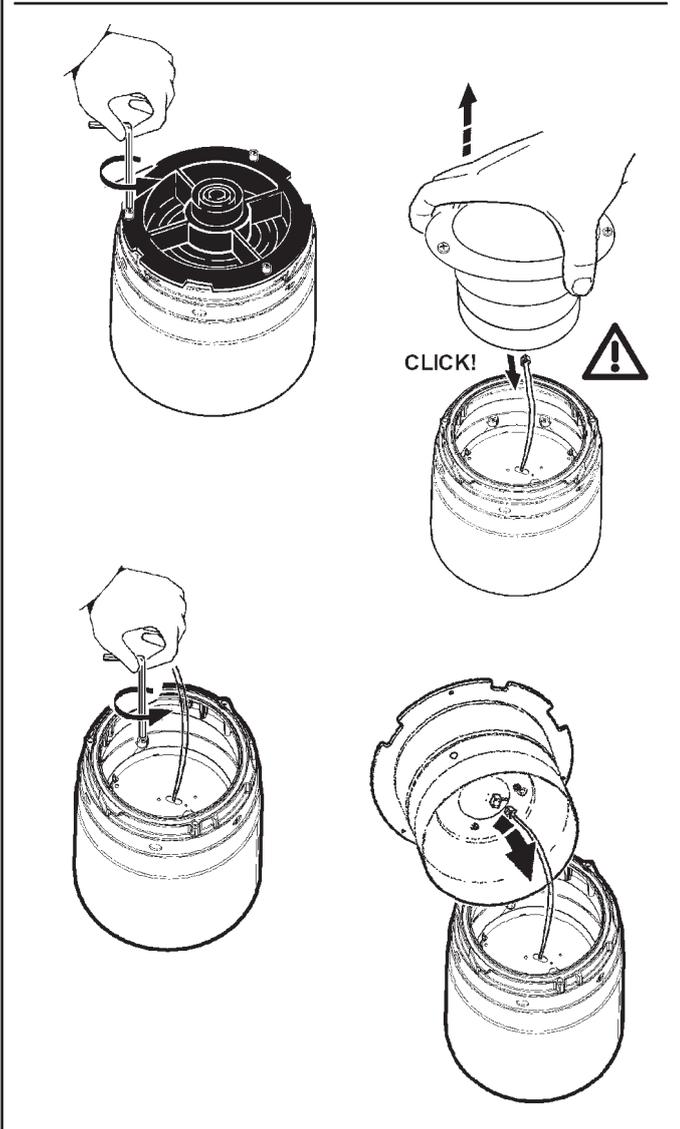


LATO PEDONALE O CARRABILE
 PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
 CÔTÉ PIÉTONS OU VOITURES
 FUSSGÄNGER- ODER FAHRWEGSEITE
 VOETGANGERSZIJDE OF BERIJDBARE ZIJDE
 LADO PEATONAL O VEHICULAR
 GANGSTI ELLER KØREBANE
 FOTGJENGER- ELLER KJØRETØYSIDE
 SIDA FÖR FOTGÅNGARE ELLER FORDON
 ПЕШЕХОДНАЯ ИЛИ ПРОЕЗЖАЯ СТОРОНА
 行人或机动车辆侧

OK NO OK NO



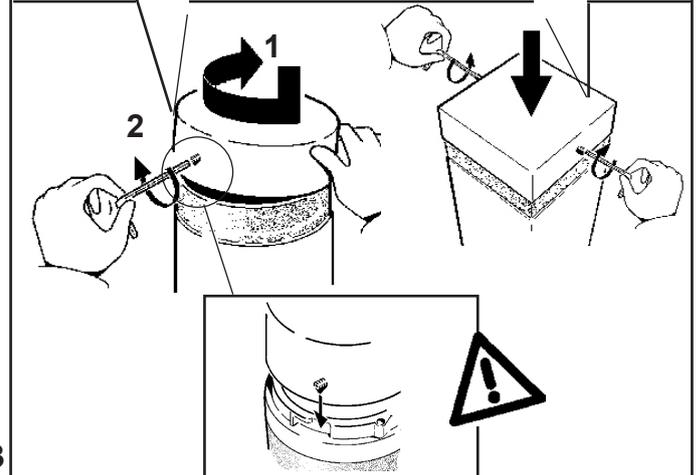





IT In caso di rottura delle lenti il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.
 EN Should the lenses break, the product cannot be used. Contact the manufacturer for replacement.
 FR En cas de rupture des lentilles, le produit ne peut plus être utilisé. Contacter le fabricant pour procéder à son remplacement.
 DE Im Falle einer Beschädigung der Linsen darf das Produkt nicht verwendet werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, der für den Ersatz sorgen wird.
 NL Indien de lenzen kapot zijn kan het product niet geïnstalleerd worden. Neem contact op met de fabrikant om ze te vervangen.
 ES En caso de rotura de las lentes, el producto no puede utilizarse y se debe contactar con el fabricante para su sustitución.
 DA Hvis produktets linser ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt producenten med henblik på udskiftning.
 NO Hvis linsene blir ødelagt kan ikke produktet brukes lenger. Ta kontakt med produsenten for å få det skiftet ut.
 SV Produkten kan inte användas vid brott på linser. Kontakta tillverkaren för byte av linser.
 RU В случае повреждения линз прибор нельзя использовать, обратиться к производителю для его замены.
 ZH 如果镜头破裂，请不要使用该产品。请联系制造商进行更换。

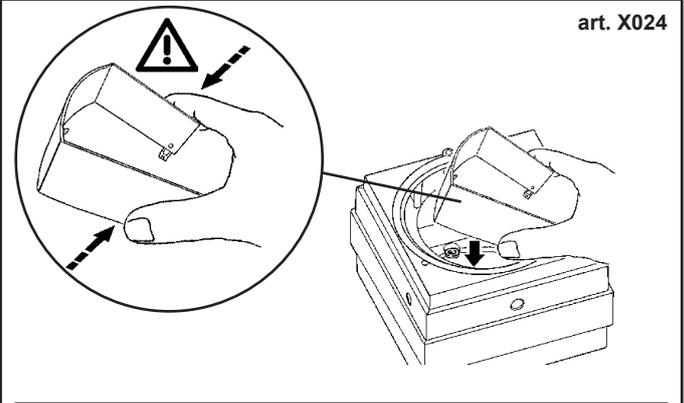

art. X024

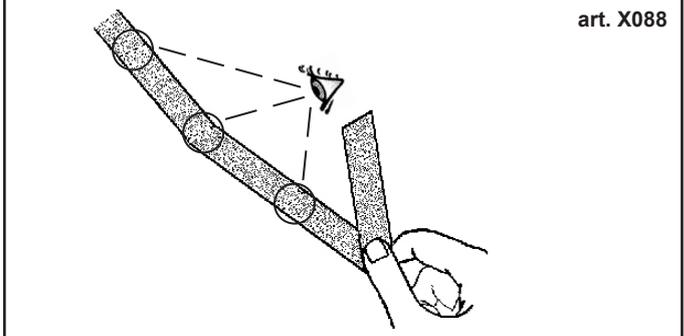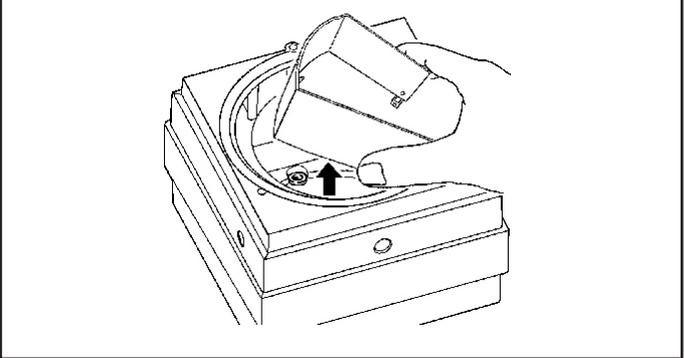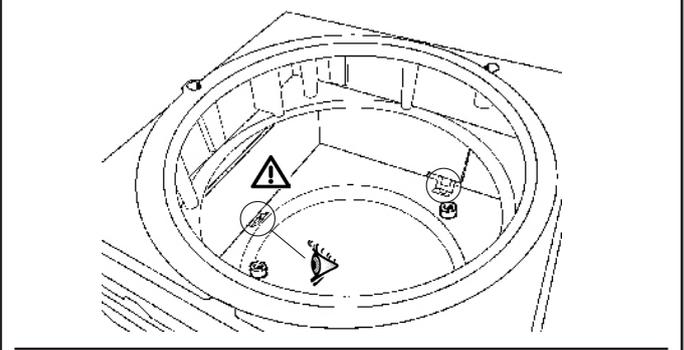


art. X088

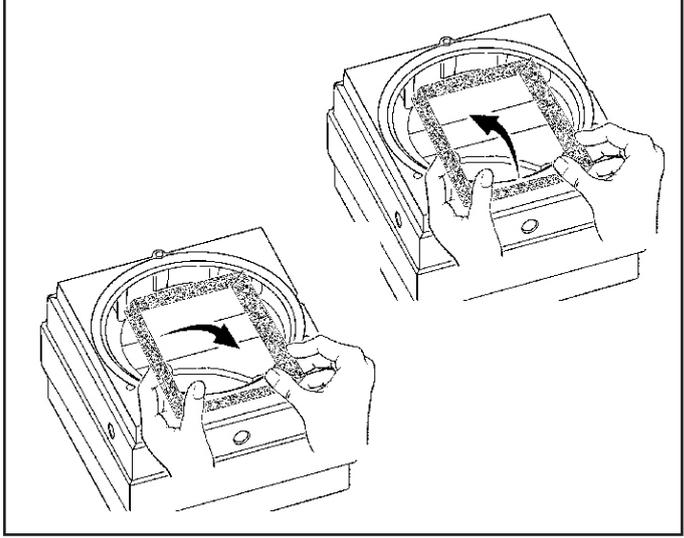


ART.	Accessorio Accessory Accessoire Zubehörteil Accessoire Accesorio Tilbehør Tilbehør Tillbehör Аксессуары 附件			
	art. X023	art. X024	art. X087	art. X088
BW74 - BW75				
BW76 - BW77	✓	✗	✓	✗
BW78 - BW79				
BW80 - BW81				
BW82 - BW83	✗	✓	✗	✓
BW84 - BW85				

art. X023

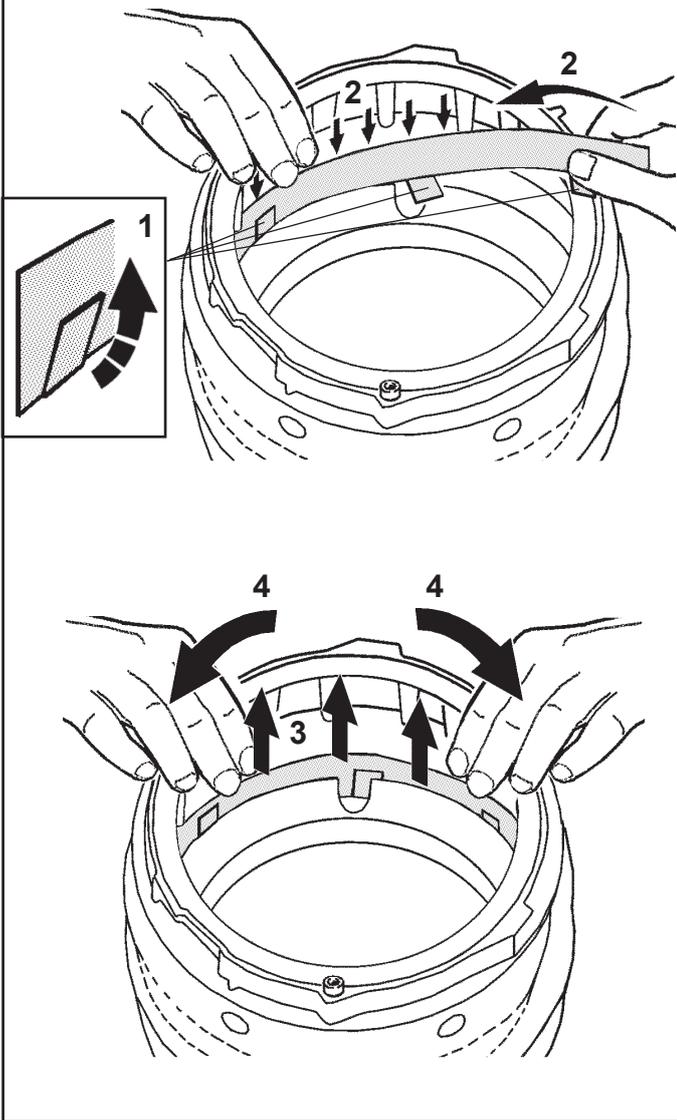

art. X087

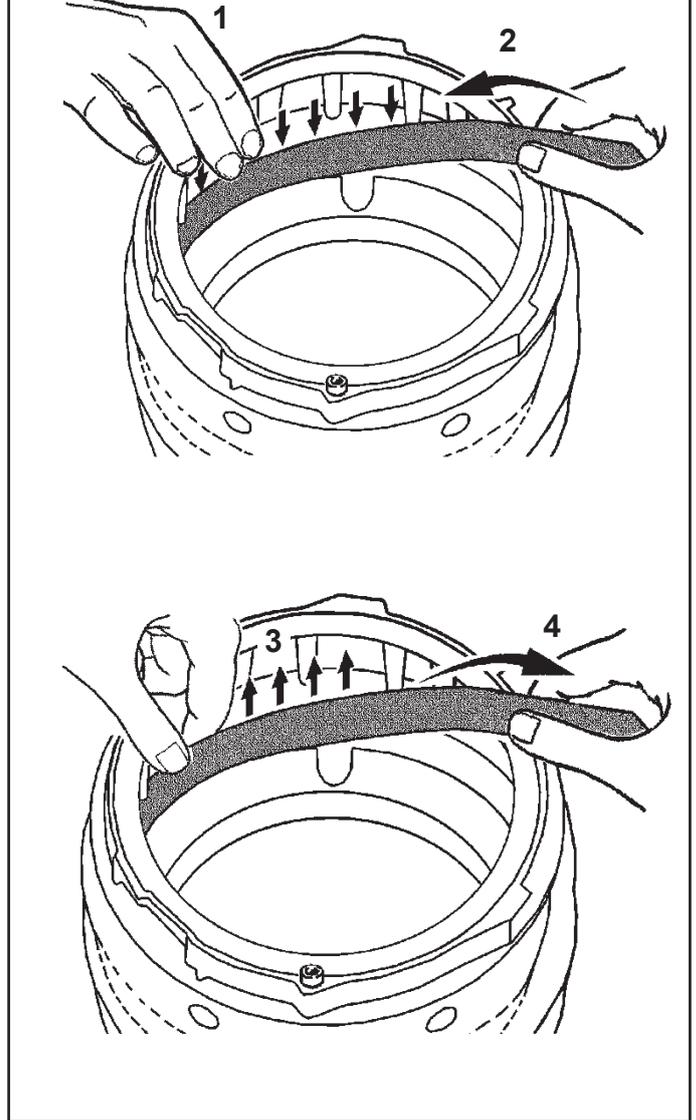


SOSTITUZIONE DEL LED
 REPLACING THE LED
 REMPLACEMENT DE LA LED
 AUSTAUSCHEN DER LED
 VERVANGEN VAN DE LED
 REEMPLAZO DEL LED
 UDSKIFTNING AF LYSDIODE
 BYTE AV LYSDIOD
 UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN

ЗАМЕНА СИДда
 发光二极管替换


- IT **N.B.:** Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
- EN **N.B.:** For information on LED replacement please contact iGuzzini.
- FR **N.B.:** Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
- DE **N.B.:** Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
- NL **N.B.:** Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
- ES **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
- DA **N.B.:** For utskifting av den lysemitterende dioden ta kontakt med firmaet iGuzzini.
- NO **N.B.:** For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
- SV **OBS!** För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
- RU **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
- ZH **注意:** 有关发光二极管照明替换信息,请联系 iGuzzini 公司。



DISASSEMBLY
 INSTRUCTIONS
 FOR AN EXISTING
 PRODUCT

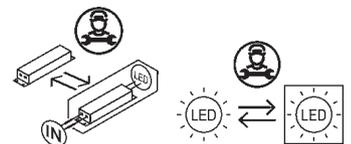

IWAY LED

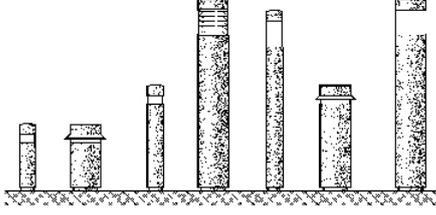

موضع التركيب

POSIZIONE D'INSTALLAZIONE
INSTALLATION POSITION
POSICION DE INSTALACION

Pag.1

المسافة بين مراكز الثقوب

INTERASSI DI FORATURA
CENTRE TO CENTRE DISTANCE BETWEEN HOLES
ENTRE-AXES DE PERCAGE
DISTANCIA ENTRE LOS EJES DE PERFORACIÓN

Pag. 2

التمديدات الكهربائية

CABLAGGIO ELETTRICO
ELECTRIC WIRING
CABLAJE ELÉCTRICO

Pag. 4

تركيب واستبدال الللمبة

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA
INSTALLING AND REPLACING THE LAMP
INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DEL FOCO

Pag. 9

تركيب واستبدال زجاج الحماية

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DEL VETRO DI PROTEZIONE
INSTALLING AND REPLACING THE PROTECTION GLASS
INSTALACION Y REEMPLAZO DEL CRISTAL DE PROTECCION

Pag. 10

تركيب الملحقات

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI
INSTALLING THE ACCESSORIES
INSTALACION DE ACCESORIOS

Pag. 10

تحذير :

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

ATTENZIONE:
LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

WARNING:
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.




ATENCION:
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام . يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA "IWAY" RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM "IWAY", STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA "IWAY" RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

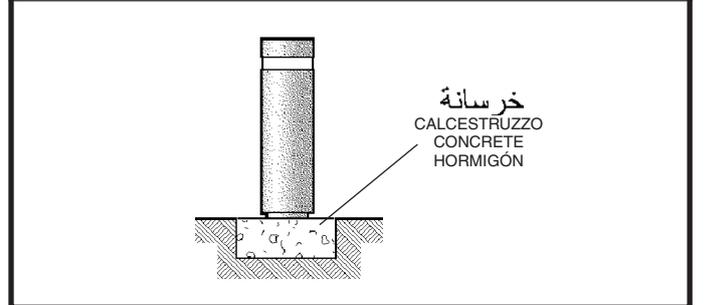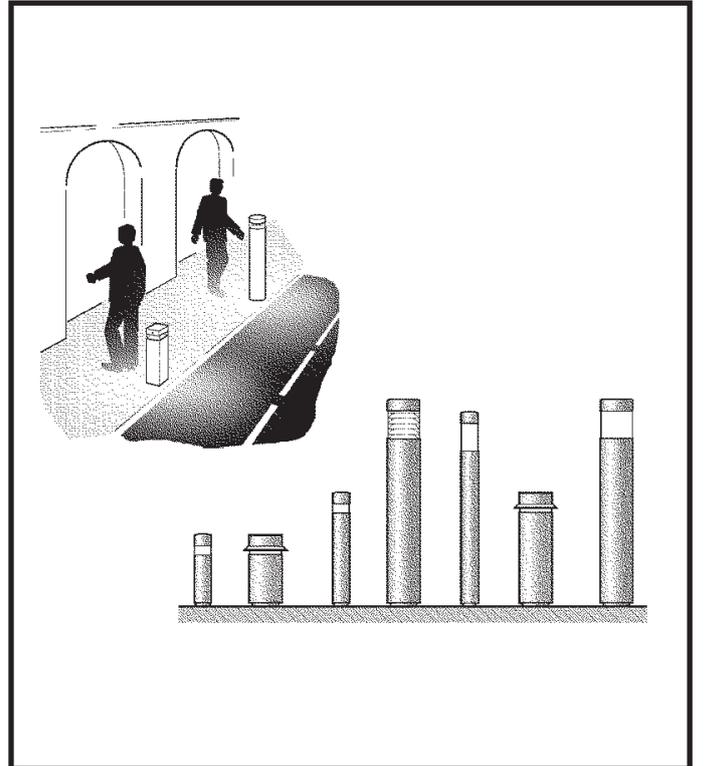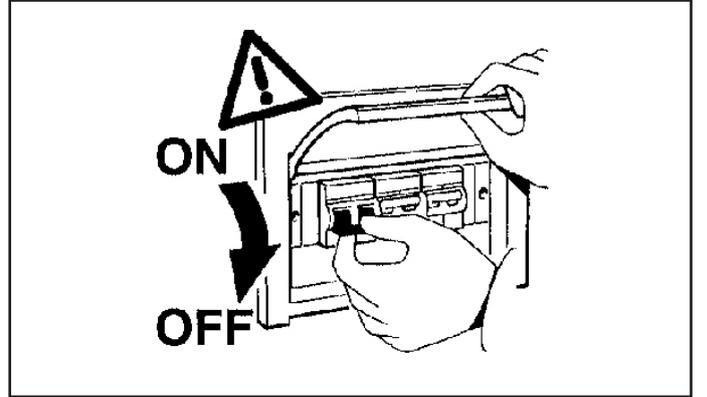


AR ملاحظة: عند تركيب الجهاز يجب مراعاة عدم دفن القاعدة أو وضعها في الأماكن المعرضة للعمر بالمياه.

IT N.B.: Installando l'apparecchio, evitare che la base venga interrata o posizionata in punti soggetti al ristagno dell'acqua.


EN N.B.: Whilst installing the appliance, avoid concealing its base or placing it in areas which are susceptible to damp.

ES NOTA: Al instalar el aparato, evite que la base se entierre o se coloque en puntos donde se pueda estancar el agua.

الصف art. BG23
BG24 - MR81 - MR82
MR83 - MR84 - BW60
BW61 - BW62 - BW63
BW64 - BW65 - BW74
BW75 - BW76 - BW77
BW78 - BW79



جانب المشاة أو الدراجات الهوائية
LATO PEDONALE O CARRABILE
PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
LADO PEATONAL O VEHICULAR



الصف art. BG26
BG27 - MR85 - MR86
MR87 - MR88 - BW66
BW67 - BW68 - BW69
BW70 - BW71 - BW80
BW81 - BW82 - BW83
BW84 - BW85

AR أو عند التثبيت ينصح باستخدام مسامير كبيرة نوع ZA-I-M 8 ما شابهها ومن صنع شركات أخرى.







IT PER IL FISSAGGIO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE TASSELLI PER ANCORAGGI PESANTI TIPO FZA-I-M 8 FISCHER, O SIMILARI ANCHE DI ALTRI COSTRUTTORI.

EN FOR FIXING USE HEAVY DUTY PLUGS, SUCH AS FZA-I-M 8 FISCHER OR SIMILAR, INCLUDING FROM OTHER MANUFACTURERS.

ES PARA LA FIJACIÓN SE RECOMIENDA UTILIZARTACOS PARA ANCLAJES DE GRAN RESISTENCIA, TIPO FZA-I-M 8 FISCHER, O SIMILARES, INCLUSO DE OTROS FABRICANTES.

تركيب مع الصف B513

INSTALLAZIONE CON L'ART. B513
INSTALLATION WITH ART. B513
INSTALACION CON ART. B513

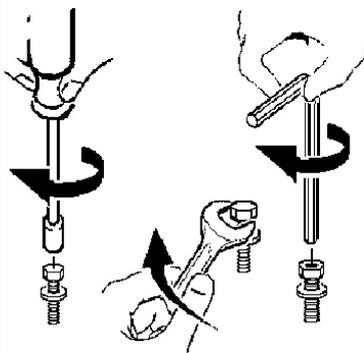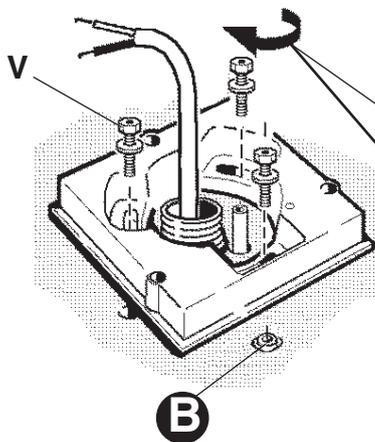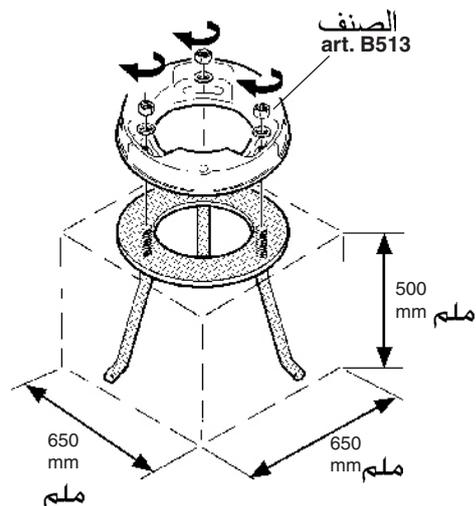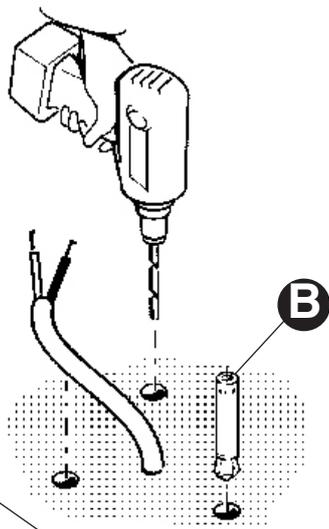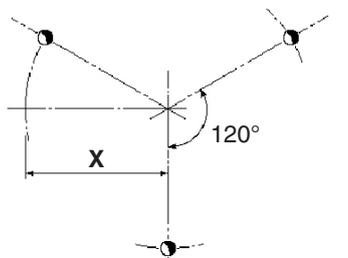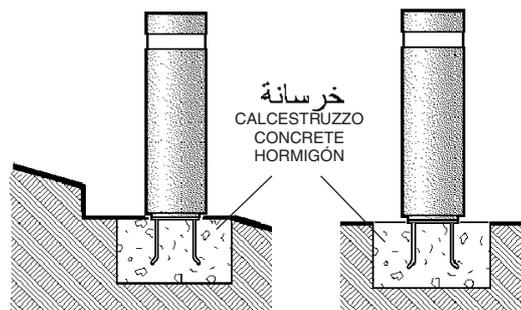

الصف
ART.

X
(mm)
مم

V
(mm)
مم



art.

BG23 - BG24 - BG26 - BG27
MR81 - MR82 - MR83 - MR84 - MR85
MR86 - MR87 - MR88 - BW60 - BW61
BW62 - BW63 - BW64 - BW65 - BW74
BW75 - BW76 - BW77 - BW78 - BW79
BW66 - BW67 - BW68 - BW69 - BW70
BW71 - BW80 - BW81 - BW82 - BW83
BW84 - BW85

56

M 8

B513


AR ملحوظة هامة: تعد أبعاد القاعدة المذكورة بغرض إرشادي فقط وقد تم قياسها مع الأخذ في الاعتبار بأن الأرضية تتحمل ضغط 1,0 بار (1,0 كجم /سم²)

IT N.B.: Le dimensioni del Plinto sono fornite a titolo indicativo, sono state calcolate considerando un terreno con pressione ammissibile di 1,0bar (1,0 kg /cm²)

EN N.B.: The dimensions of the plinth are purely indicative and were calculated taking into account a surface with an allowable pressure of 1.0 bar (1.0 kg/cm²)


ES NOTA: Las medidas de Plinto son sólo indicativas, han sido calculadas considerando un terreno con presión admisible de 1,0bar (1,0 kg /cm²)

الصف
art. B469
B470 - B471
BG19 - BG20



جانب المشاة أو الدراجات الهوائية
LATO PEDONALE O CARRABILE
PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
LADO PEATONAL O VEHICULAR





الصف
art. B489
BG21 - BG22
B490



AR



عند التثبيت ينصح باستخدام مسامير كبيرة نوع ما شابهها ومن صنع شركات أخرى.

IT PER IL FISSAGGIO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE TASSELLI PER ANCORAGGI PESANTI TIPO FZA-I-M 6 FISCHER, O SIMILARI ANCHE DI ALTRI COSTRUTTORI.
EN FOR FIXING USE HEAVY DUTY PLUGS, SUCH AS FZA-I-M 6 FISCHER OR SIMILAR, INCLUDING FROM OTHER MANUFACTURERS.
ES PARA LA FIJACIÓN SE RECOMIENDA UTILIZAR TACOS PARA ANCLAJES DE GRAN RESISTENCIA, TIPO FZA-I-M 6 FISCHER, O SIMILARES, INCLUSO DE OTROS FABRICANTES.

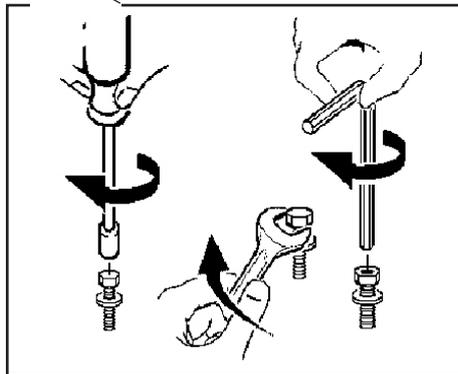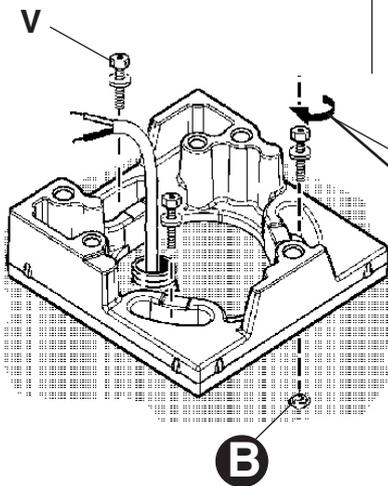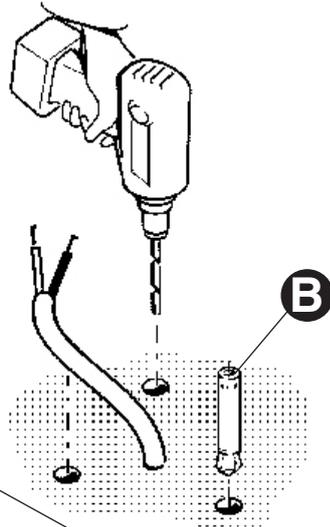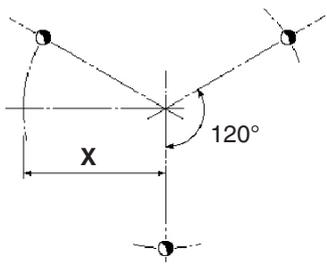

تركيب مع الصف B514

INSTALLAZIONE CON L'ART. B514
INSTALLATION WITH ART.B514
INSTALACION CON ART. B514

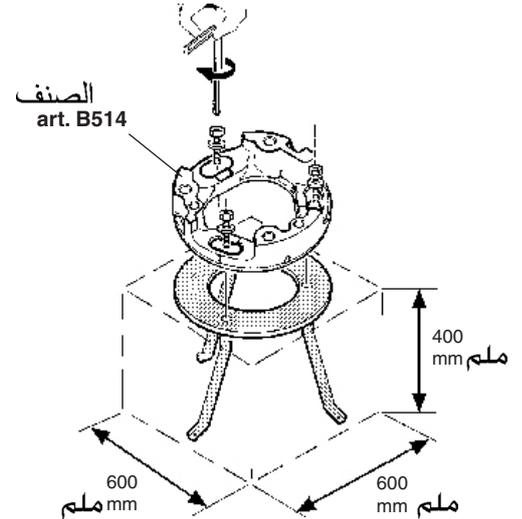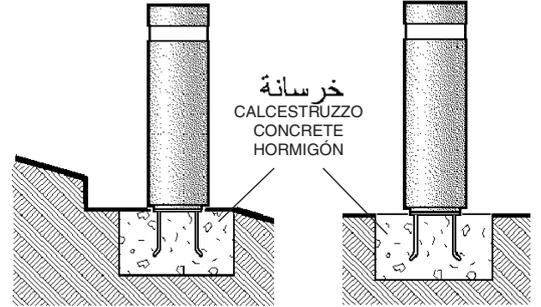


الصف ART.	X (mm) مم	V (mm) مم	art.
B469 - B470 B471 - B479 B489 - B492 B639 - B640 BG19 - BG20 BG21 - BG22	32	M 6	B514

AR ملحوظة هامة: تعد أبعاد القاعدة المذكورة بغرض إرشادي فقط وقد تم قياسها مع الأخذ في الاعتبار بأن الأرضية تتحمل ضغط 1,0 بار (1,0 كجم /سم²)

IT N.B.: Le dimensioni del Plinto sono fornite a titolo indicativo, sono state calcolate considerando un terreno con pressione ammissibile di 1,0bar (1,0 kg /cm²)

EN N.B.: The dimensions of the plinth are purely indicative and were calculated taking into account a surface with an allowable pressure of 1.0 bar (1.0 kg/cm²)

ES NOTA: Las medidas de Plinto son sólo indicativas, han sido calculadas considerando un terreno con presión admisible de 1,0bar (1,0 kg /cm²)

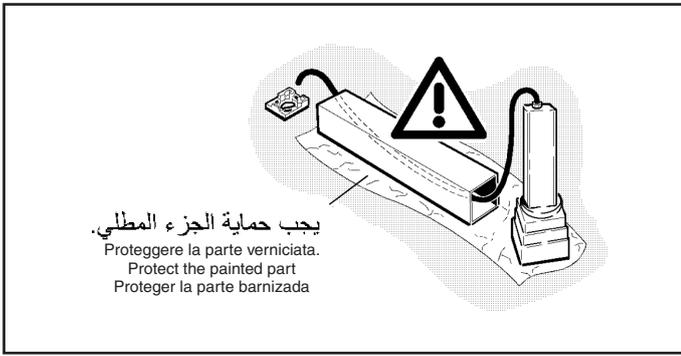

التمديدات الكهربائية


CABLAGGIO ELETTRICO
ELECTRIC WIRING
CABLEADO ELÉCTRICO

AR استعمال كبلًا يعازل مزدوج للتمديدات الكهربائية.
IT Per il cablaggio elettrico utilizzare cavi con doppio isolamento.
EN Use cable with double insulation for the electric wiring.
ES Para el cableado eléctrico servirse de cables con doble aislamiento.

AR في حال تلف الكبل الخارجي المرن، يجب تغييره من قبل
المصنع أو من قبل مركز الخدمة المخول أو من قبل أحد
عضءاء الطاقم الملائمين والمؤهلين وذلك لتحاكي إلحاق أي
خطر.
IT In caso di danneggiamento del cavo flessibile esterno, questo deve essere sostituito dal
costruttore, o dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine
di evitare pericoli.
EN Should the outer flexible cable be somehow damaged, the latter should be replaced by the
manufacturer, or by the corresponding service centre, or by an appropriate and qualified
member of staff in order to avoid all risk of danger.
ES En caso de daños el cable flexible externo debe substituirse por el fabricante, su servicio
de asistencia o personal calificado equivalente para evitar peligros.




AR ملاحظة: عند التوصيل بالشبكة الكهربائية يجب استخدام تصنيف: X188-X189-X562 أو اليزت X478-BZN7-PA03 B512-B915 . IP66 .
IT N.B.: Per il collegamento elettrico alla rete, servirsi dell'art. X188-X189-X562-X478-BZN7-PA03-B512-B915 o di altri dispositivi di connessione in classe II che garantiscano il grado di protezione IP66.
EN N.B.: To connect to the mains, use art. X188-X189-X562-X478-BZN7-PA03-B512-B915 or other class II connection devices which guarantee an IP66 degree of protection.
ES NOTA: Para conexión eléctrica a la red, utilizar e art. X188-X189-X562-X478-BZN7-PA03-B512-B915 u otros dispositivos de conexión en clase II, para garantizar grado de protección IP66 .




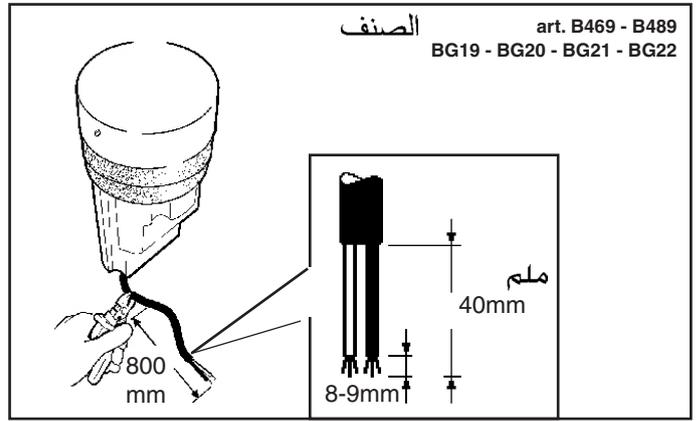


الصف ART.	عدد المنتجات القابلة للتوصيل / مقطع الكبل N° Prodotti collegabili / Sezione cavo No. of products that can be connected / Cable cross section. Nombre de Produits reliables / Section câble		
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
BG23 - BG24 - BG26 BG27 - MR81 - MR82 MR83 - MR84 - MR85 MR86 - MR87 - MR88 BW60 - BW61 - BW62 BW63 - BW64 - BW65 BW74 - BW75 - BW76 BW77 - BW78 - BW79 BW66 - BW67 - BW68 BW69 - BW70 - BW71 BW80 - BW81 - BW82 BW83 - BW84 - BW85	97	134	173
B469 - B470 - B471 B489 - B490 - BG19 BG20 - BG21 - BG22	120	160	200


الصف ART.	art. B511	art. B512	art. BZG8	art. BZH0
MR81 - MR82 - MR83 MR84 - MR85 - MR86 - MR87 - MR88 BW62 - BW63 - BW64 - BW65 - BW68 BW69 - BW70 - BW71 - BW76 - BW77 BW78 - BW79 - BW81 - BW82 - BW83 BW84 - BW85	●			
B469 - B470 - B471 - B489 B490 - BG19 - BG20 - BG21 - BG22		●		
BG23 - BG24 - BG26 - BG27 BW60 - BW61 - BW66 - BW67 BW74 - BW75 - BW80 - BW81			●	●

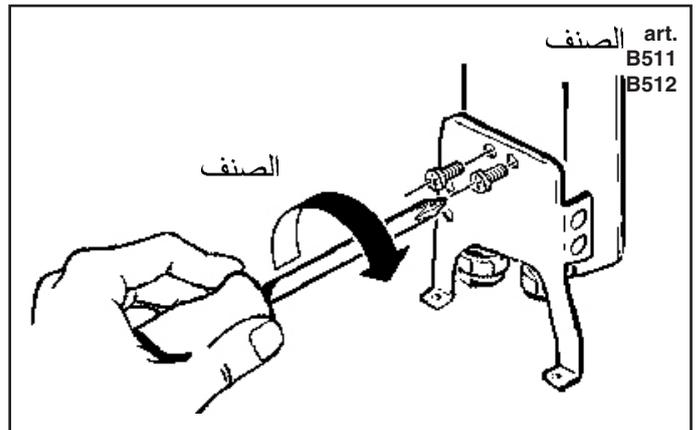





AR ملحق PA03 يتوافق مع جميع الأعمدة / الرؤوس، مثبت خارج العمود.
IT Accessorio PA03 compatibile con tutti i PALI/TESTE, installato all'esterno del palo.
EN PA03 accessory compatible with all POLES/CAPS, installed on the end of the pole.
ES Accesorio PA03 compatible con todos los POSTES/CABEZAS, instalado en el exterior del poste.

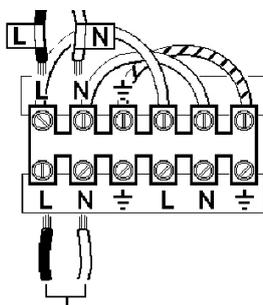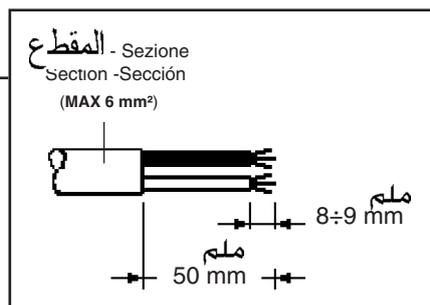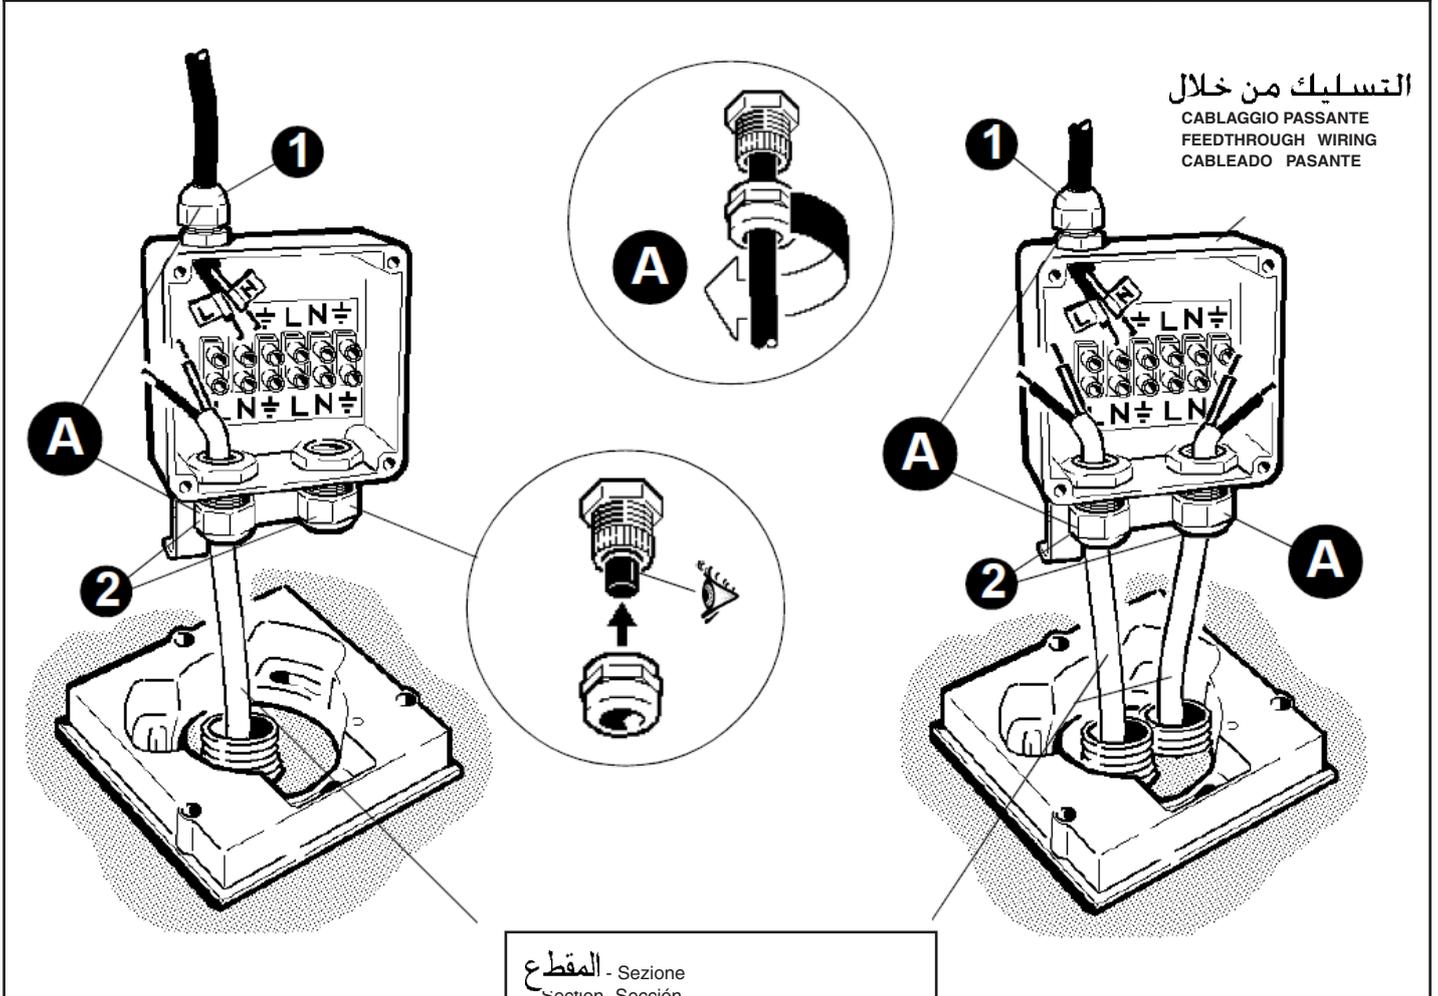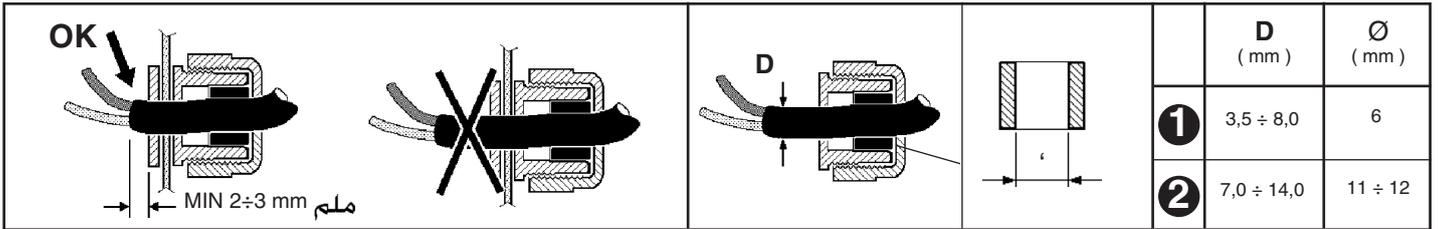


مصدر التيار
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
CEBADOR

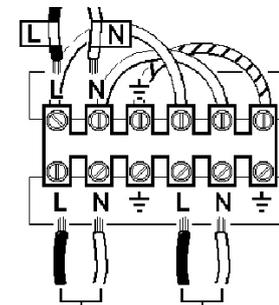

التسليك من خلال
CABLAGGIO PASSANTE
FEEDTHROUGH WIRING
CABLEADO PASANTE

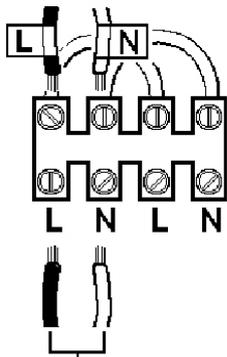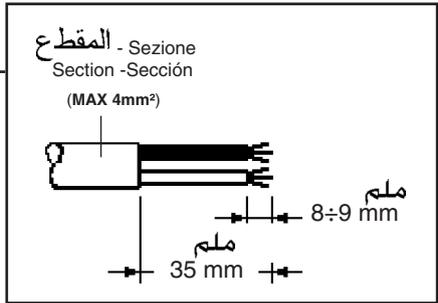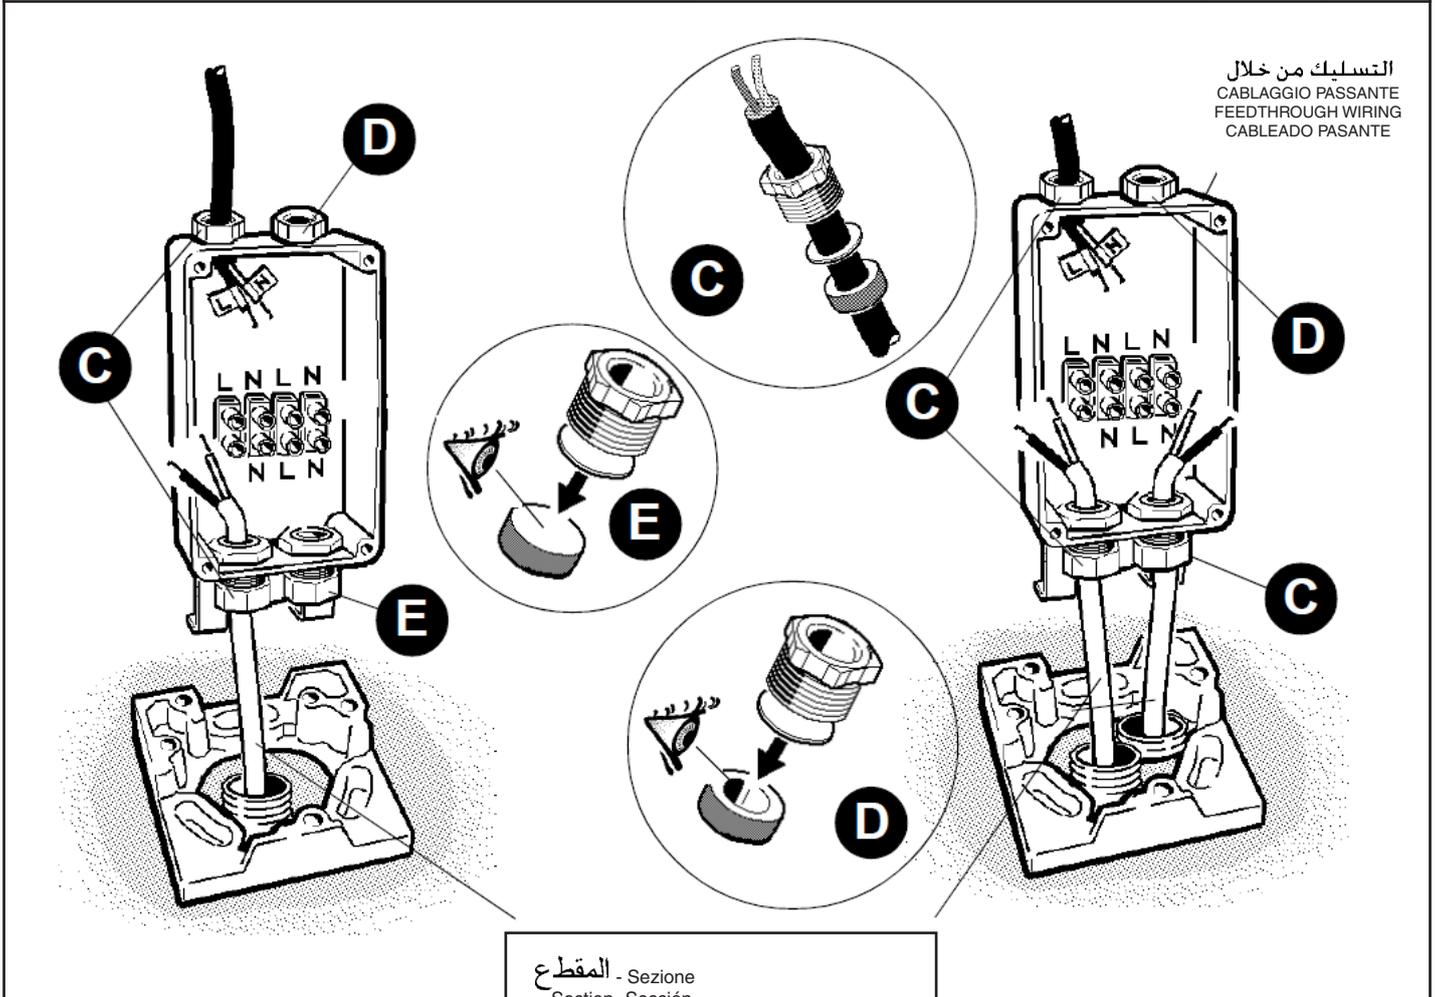
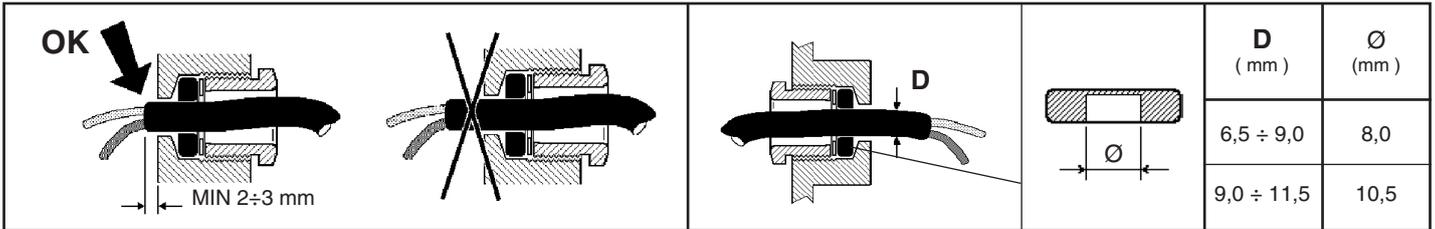


مصدر التيار
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
CEBADOR






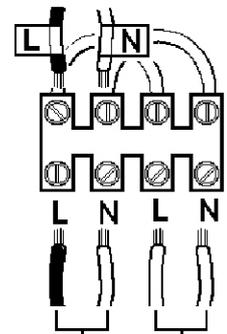


مصدر التيار
التسليك من خلال
ALIMENTAZIONE
CABLAGGIO PASSANTE
POWER SUPPLY
FEEDTHROUGH WIRING
CEBADOR
CABLEADO PASANTE

الصف art. B511
B512

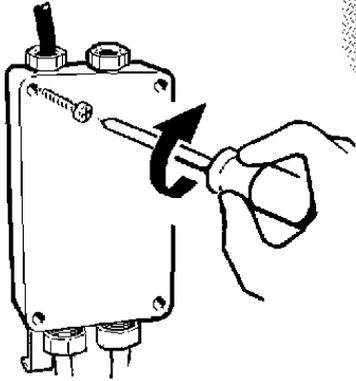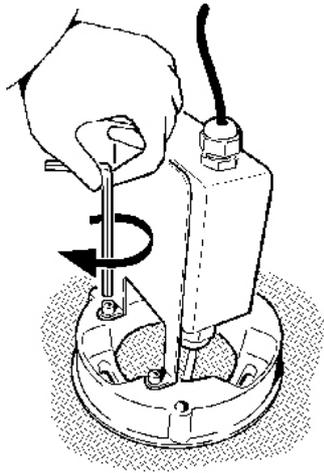

art. BG23 - BG24 - BG26 - BG27
BW60 - BW61 - BW66 - BW67
BW74 - BW75 - BW80 - BW81

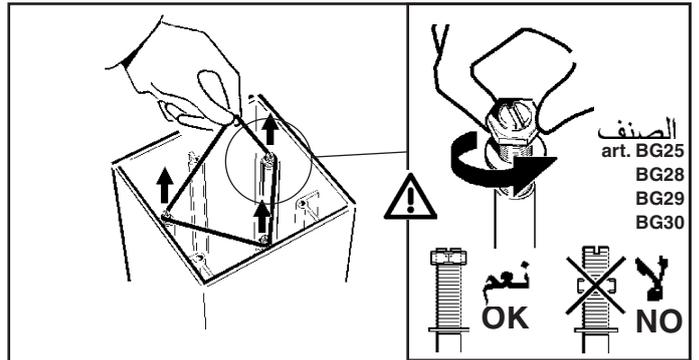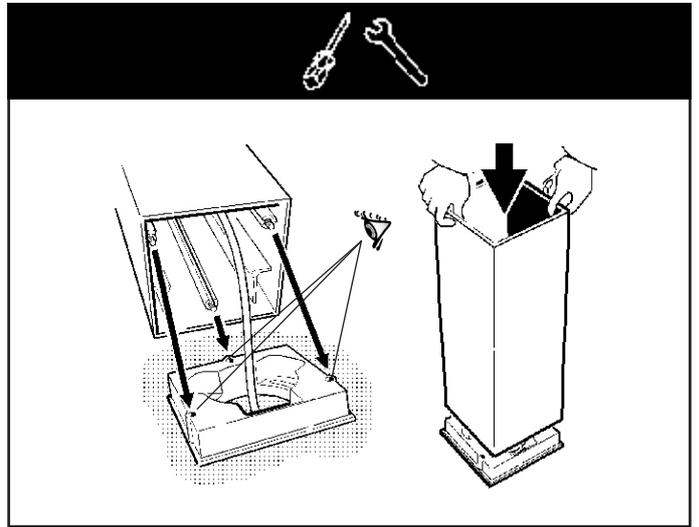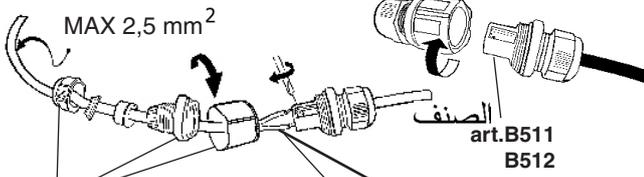





AR أزل الأشرطة المطاطية قبل استخدام المنتج.

IT Prima di utilizzare il prodotto asportare gli elastici.

EN Remove the elastic bands before using the product.

ES Remover los elásticos antes de utilizar el producto.

ثبته بإحكام
Serrare a fondo
Tighten firmly
Enrosca en firm

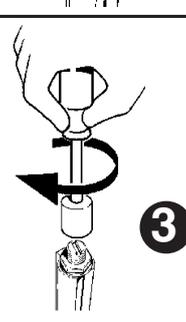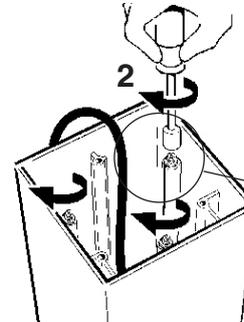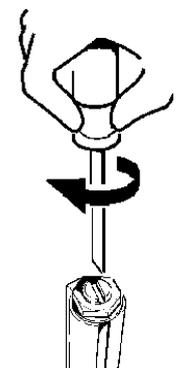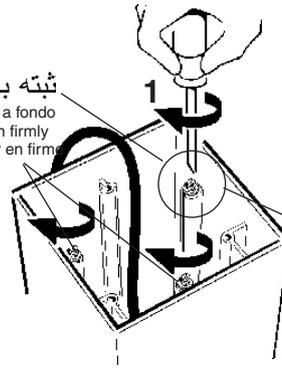

الصف ART.

3





BG23 - BG24 - BG26 - BG27 - MR81 - MR82 - MR83
MR84 - MR85 - MR86 - MR87 - MR88 - BW60 - BW61
BW62 - BW63 - BW64 - BW65 - BW74 - BW75 - BW76
BW77 - BW78 - BW79 - BW66 - BW67 - BW68 - BW69
BW70 - BW71 - BW80 - BW81 - BW82 - BW83 - BW84 - BW85

MAX 10 Nm


B469 - B470 - B471 - B489 - B490 - B492
BG19 - BG20 - BG21 - BG22

MAX 5 Nm


جانب المشاة أو الدراجات الهوائية
 LATO PEDONALE O CARRABILE
 PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
 LADO PEATONAL O VEHICULAR

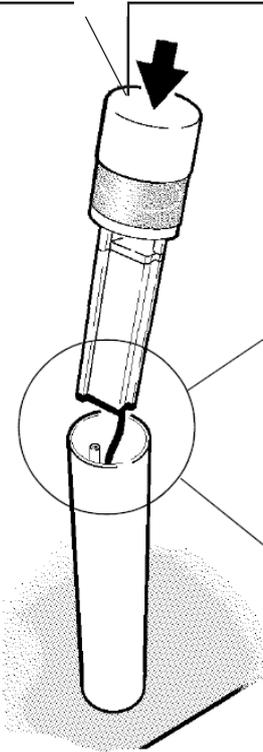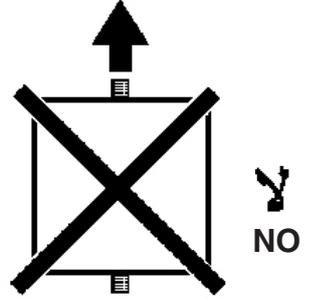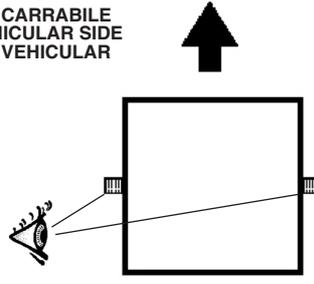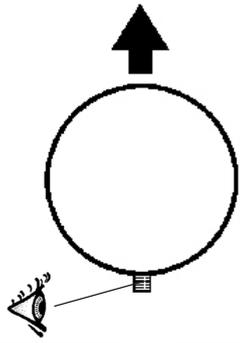


جانب المشاة أو الدراجات الهوائية
 LATO PEDONALE O CARRABILE
 PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
 LADO PEATONAL O VEHICULAR




الصف art. B469
 BG19 - BG20

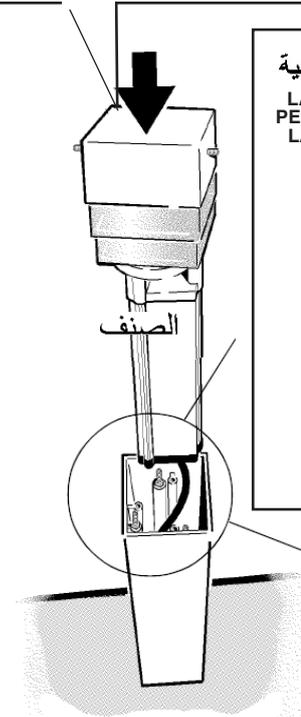



جانب المشاة أو الدراجات الهوائية
 LATO PEDONALE O CARRABILE
 PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
 LADO PEATONAL O VEHICULAR




الصف art. B489
 BG21 - BG20i2




الصف
 art. BG23 - BG24 - MR81
 MR82 - MR83 - MR84
 BW60 - BW61 - BW62
 BW63 - BW64 - BW65
 BW74 - BW75 - BW76
 BW77 - BW78 - BW79

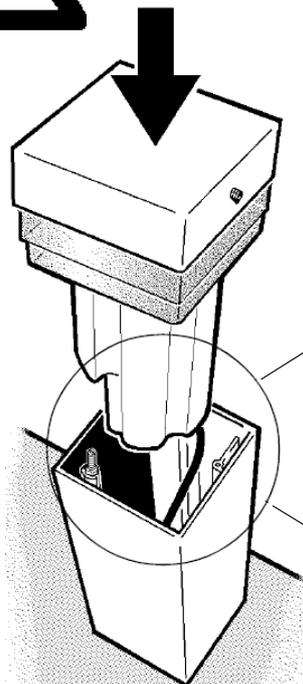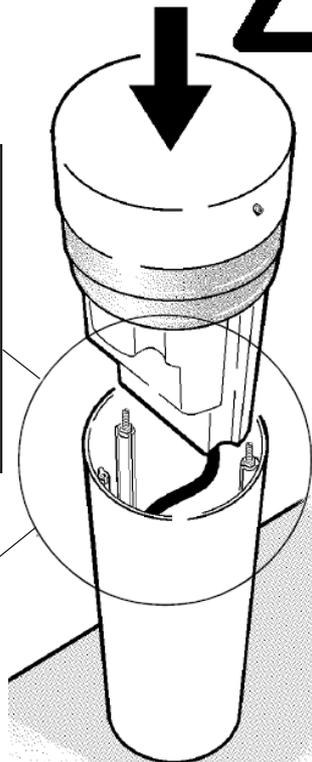

جانب المشاة أو الدراجات الهوائية
 LATO PEDONALE O CARRABILE
 PEDESTRIAN OR VEHICULAR SIDE
 LADO PEATONAL O VEHICULAR






الصف
 art. BG26 - BG27 - MR85
 MR86 - MR87 - MR88
 BW66 - BW67 - BW68
 BW69 - BW70 - BW71
 BW80 - BW81 - BW82
 BW83 - BW84 - BW85

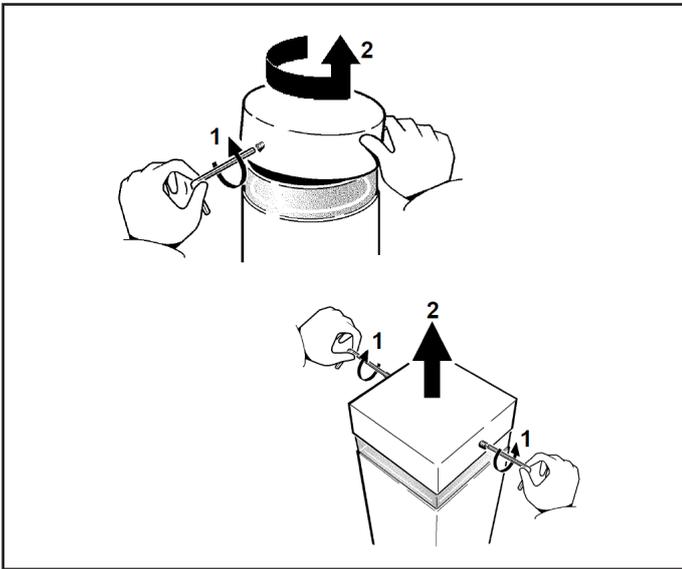


الاصنف G23 - BG24 - BG26 - BG27 - MR81 - MR82 - MR83
 MR84 - MR85 - MR86 - MR87 - MR88 - BW60 - BW61
 BW62 - BW63 - BW64 - BW65 - BW74 - BW75 - BW76
 BW77 - BW78 - BW79 - BW66 - BW67 - BW68 - BW69
 BW70 - BW71 - BW80 - BW81 - BW82 - BW83 - BW84
 BW85 - B469 - B489 - BG19 - BG20 BG21 - BG22

AR يجب عدم اللمس المباشر للعاكس
 IT Evitare qualsiasi contatto diretto con il riflettore.
 EN Avoid direct contact with reflector.
 ES Evitar cualquier contacto directo con el reflector.

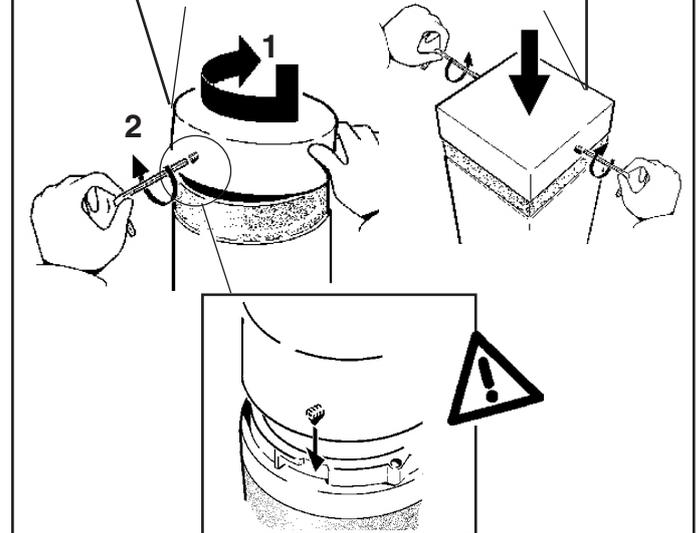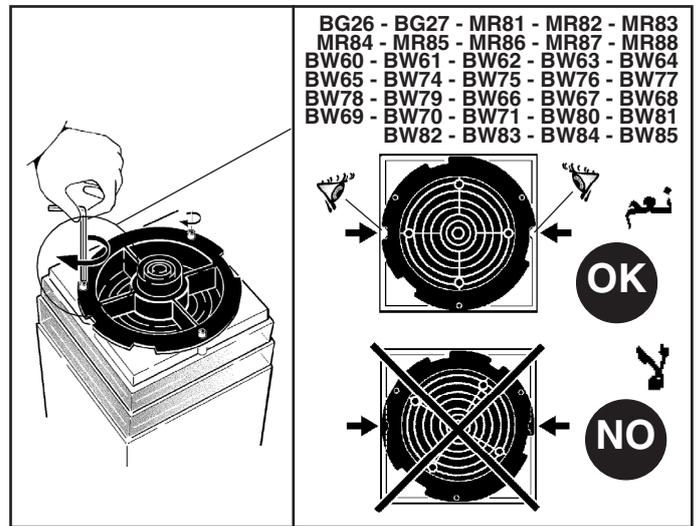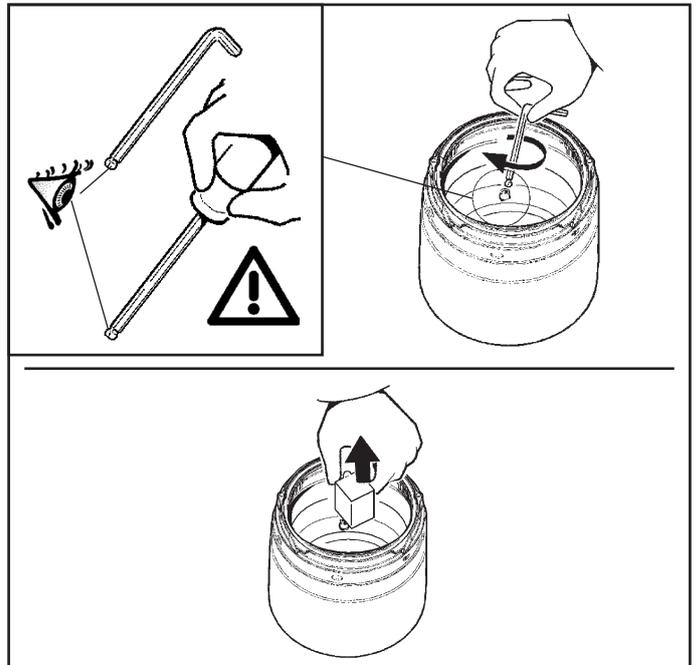

استبدال زجاج الحماية

SOSTITUZIONE DEL VETRO DI PROTEZIONE
REPLACING THE PROTECTIVE GLASS
REEMPLAZO DEL CRISTAL DE PROTECCION



AR لا يمكن استعمال المنتج في حالة كسر الزجاج، وبالتالي يجب الاتصال بالصانع لاستبداله.

IT In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.






EN Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.

ES No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar al fabricante para la sustitución.




+ART. XXXX

ART. الصف	ACCESSORIO ACCESSORY ACCESSOIRE ZUBEHORTEIL ACCESSOIRE ACCESORIO Tilbehör Tilbehör Tillbehör Akcesoryar 附件		
	الصف art. B503	الصف art. B505	الصف art. B507
B469	●	●	●
B470	●	●	●
B471	●	●	●
B479	●	●	●
B489	●	●	●
BG19	●	●	●
BG20	●	●	●
BG21	●	●	●
BG22	●	●	●



ART. الصف	ACCESSORIO ACCESSORY ACCESSOIRE ZUBEHORTEIL ACCESSOIRE ACCESORIO Tilbehör Tilbehör Tillbehör Akcesoryar 附件			
	الصف art. X023	الصف art. X024	الصف art. X087	الصف art. X088
BG23 - BG24				
MR81 - MR82	●		●	
MR83 - MR84				
BG26 - BG27				
MR85 - MR86		●		●
MR87 - MR88				
BW60 - BW61				
BW62 - BW63				
BW64 - BW65	●		●	
BW74 - BW75				
BW76 - BW77				
BW78 - BW79				
BW66 - BW67				
BW68 - BW69				
BW70 - BW71				
BW80 - BW81				
BW82 - BW83		●		●
BW84 - BW85				

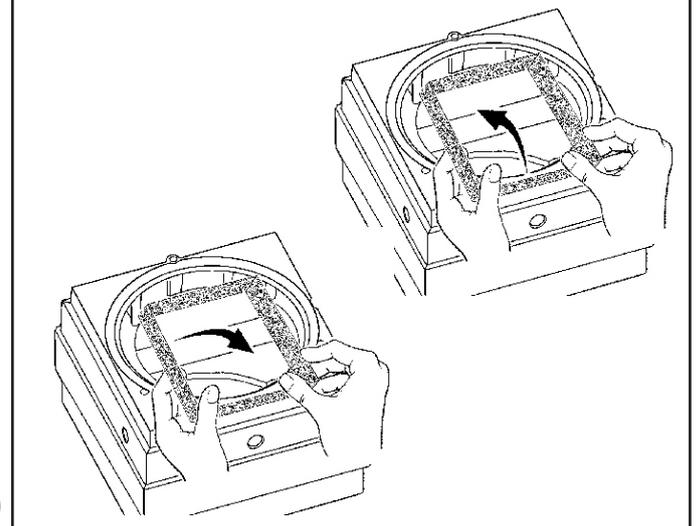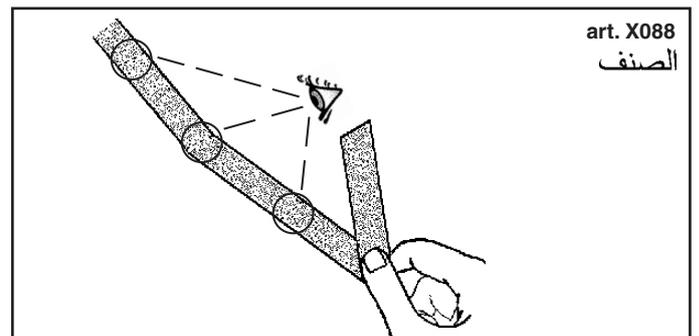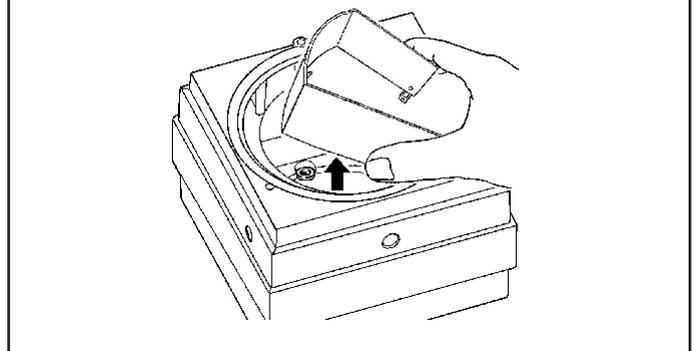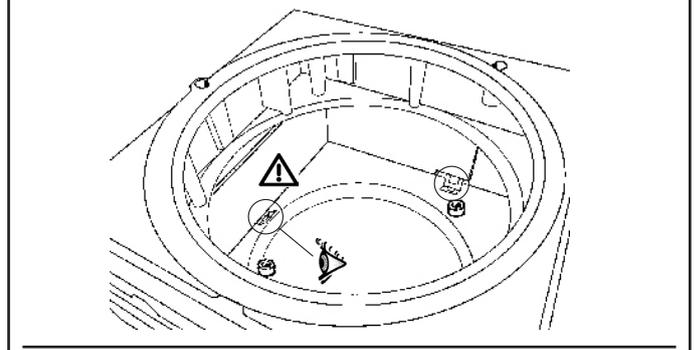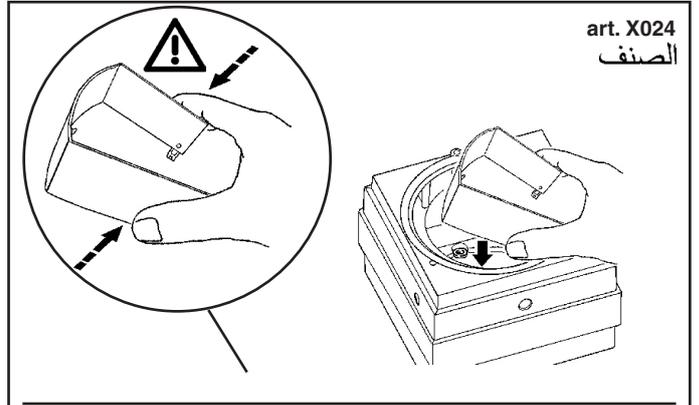

art. X023
الصنف

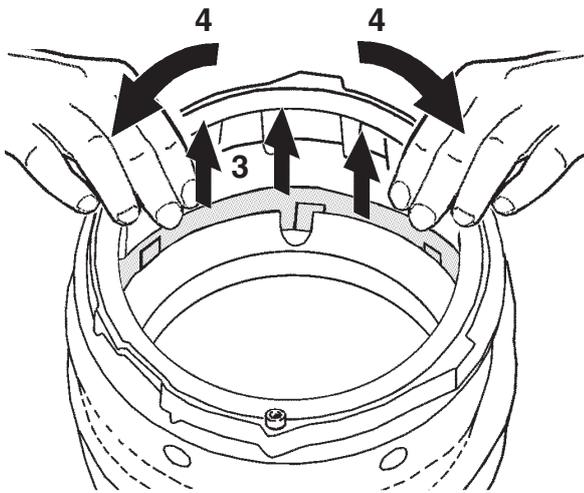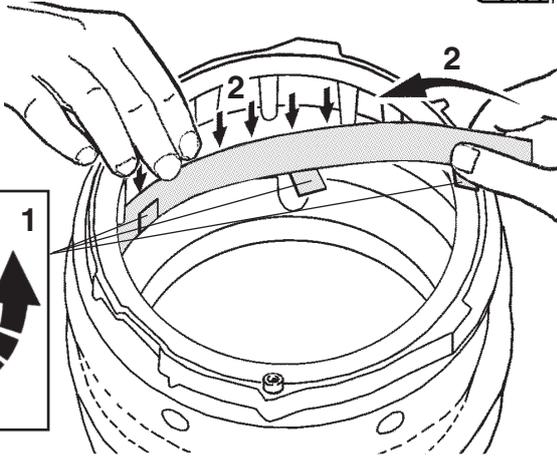

art. X087
الصنف

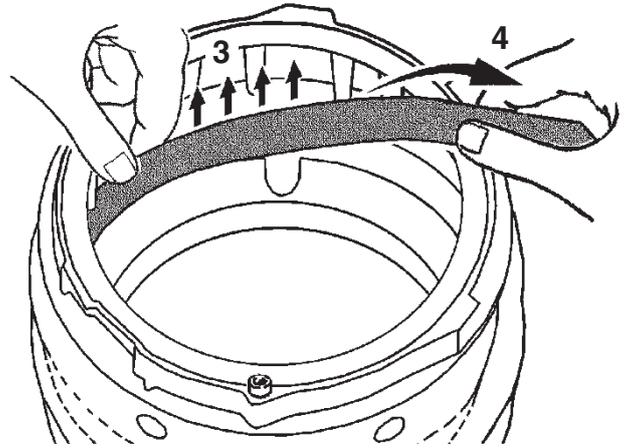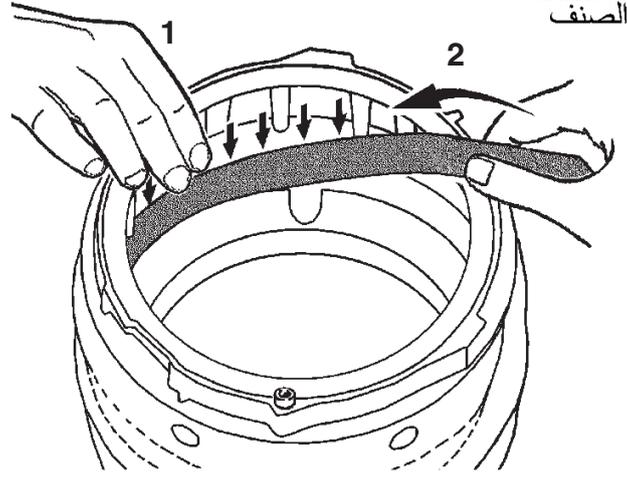

استبدال الضوء LED

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

AR . iGuzzini **تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة**

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.


ES **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

iGuzini

1.154.627.03
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية

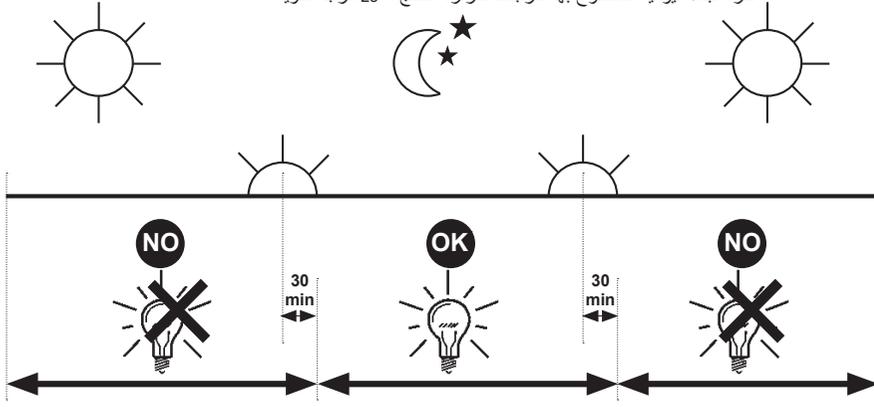


IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

iGuzini

1.154.627.03
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية

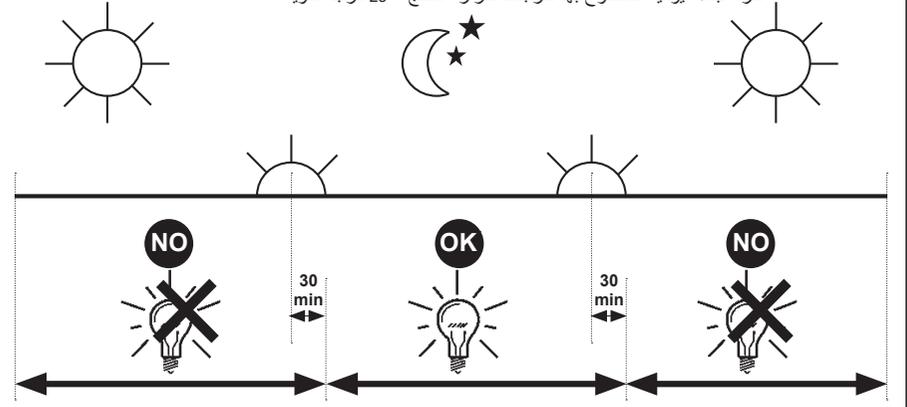


IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

iGuzini

1.154.627.03
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية

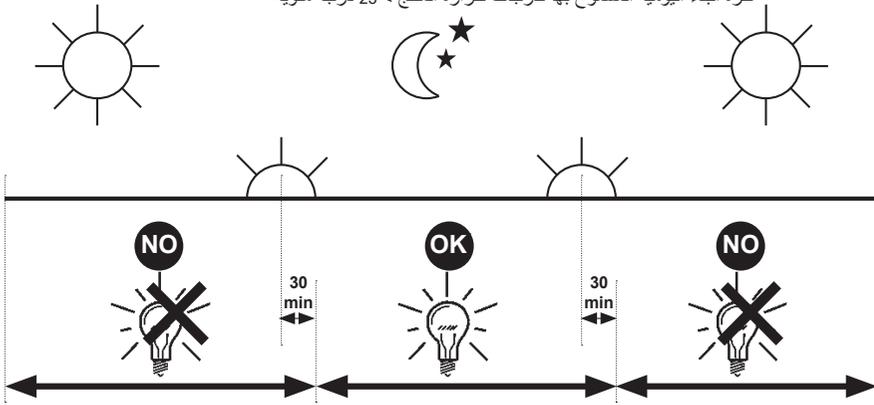

IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

iGuzini

1.154.627.03
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية

